


環境センター 搬入量の推移

(可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・資源物)

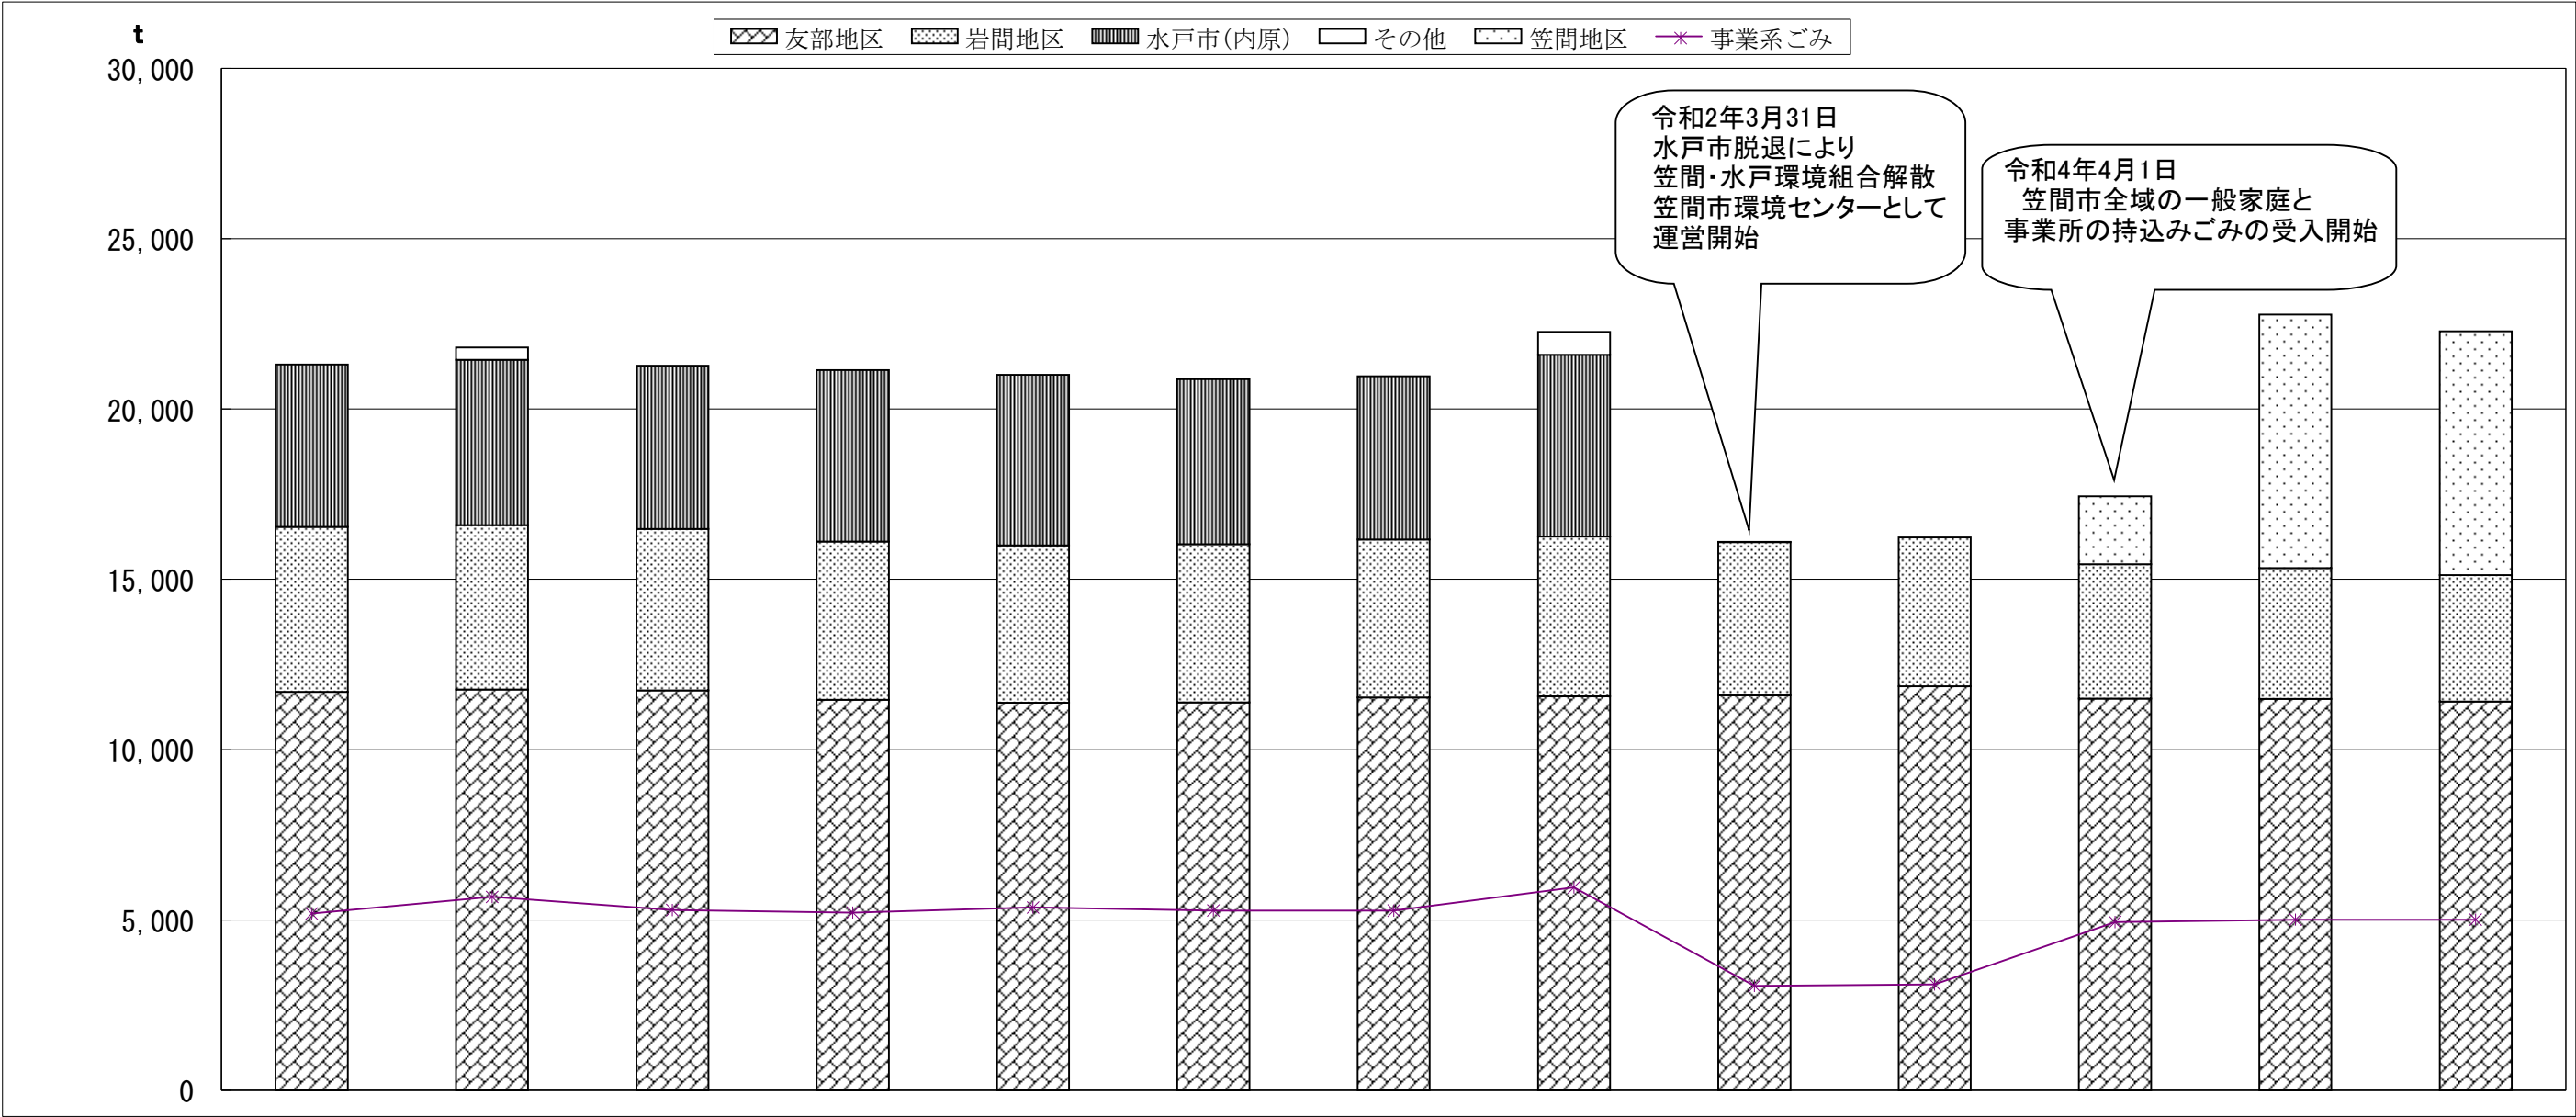

	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	R元	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6
友部地区	11,697.47	11,765.61	11,738.02	11,462.93	11,379.79	11,386.68	11,535.04	11,567.12	11,594.37	11,861.86	11,500.63	11,491.63	11,408.09
岩間地区	4,844.07	4,827.52	4,738.95	4,649.95	4,620.75	4,641.51	4,631.34	4,685.99	4,499.87	4,365.26	3,946.40	3,840.33	3,713.93
笠間地区											1,989.82	7,445.13	7,162.52
水戸市(内原)	4,768.50	4,854.61	4,794.77	5,029.75	5,006.33	4,844.41	4,792.20	5,339.35					
その他		360.62	0.23					668.62	2.94				
計	21,310.04	21,808.36	21,271.97	21,142.63	21,006.87	20,872.60	20,958.58	22,261.08	16,097.18	16,227.12	17,436.85	22,777.09	22,284.54
前年対比		2.3%増	2.5%減	0.6%減	0.6%減	0.6%減	0.4%増	6.2%増	27.7%減	0.8%増	7.5%増	30.6%増	2.2%減
事業系が全体に占める割合	24.3%	26.0%	24.9%	24.7%	25.5%	25.3%	25.2%	26.7%	19.0%	19.2%	28.3%	22.0%	22.5%
事業系ごみ	5,187.89	5,676.39	5,291.17	5,217.16	5,365.19	5,277.45	5,271.12	5,953.86	3,066.16	3,108.51	4,935.58	5,009.77	5,009.83
前年対比		9.4%増	6.8%減	1.4%減	2.8%増	1.6%減	0.1%減	13.0%増	48.5%減	1.4%増	58.8%増	1.5%増	—
事業系を除くごみ	16,122.15	16,131.97	15,980.80	15,925.47	15,641.68	15,595.15	15,687.46	16,307.22	13,031.02	13,118.61	12,501.27	17,767.32	17,274.71
前年対比		0.1%増	0.9%減	0.3%減	1.8%減	0.3%減	0.6%増	4.0%増	20.1%減	0.7%増	4.7%減	42.1%増	2.8%減

令和6年度 環境センター 搬入状況実績

(令和6年4月～令和7年3月)

(単位:t)

		4月 (26日)	5月 (27日)	6月 (26日)	7月 (27日)	8月 (27日)	9月 (25日)	10月 (27日)	11月 (27日)	12月 (26日)	1月 (24日)	2月 (24日)	3月 (27日)	総合計 (313日)	1日平均量	前年度対比
可燃 ごみ	友部地区	929.74	936.45	834.23	949.95	913.74	866.72	922.29	850.74	890.44	707.13	679.23	773.76	10,254.42	63.57	2.0%減
	岩間地区	301.44	301.35	268.48	303.15	308.03	283.48	292.05	261.42	275.12	235.82	208.66	238.77	3,277.77		
	笠間地区	573.09	597.44	534.45	583.26	582.95	526.03	562.96	523.69	524.04	466.28	413.68	477.26	6,365.13		
	合 計	1,804.27	1,835.24	1,637.16	1,836.36	1,804.72	1,676.23	1,777.30	1,635.85	1,689.60	1,409.23	1,301.57	1,489.79	19,897.32		
不燃 ごみ	友部地区	22.06	20.82	19.52	17.19	18.17	18.12	17.64	23.34	28.27	13.98	22.11	18.82	240.04	1.69	0.9%減
	岩間地区	8.05	8.00	8.51	6.31	7.35	6.61	5.42	8.06	10.20	5.29	8.30	7.91	90.01		
	笠間地区	18.32	16.46	20.45	16.45	14.13	15.76	15.87	19.41	24.92	9.34	15.54	13.35	200.00		
	合 計	48.43	45.28	48.48	39.95	39.65	40.49	38.93	50.81	63.39	28.61	45.95	40.08	530.05		
粗大 ごみ	友部地区	24.18	21.20	18.67	22.55	19.80	13.12	20.33	23.75	27.29	23.47	18.12	18.20	250.68	1.68	0.6%減
	岩間地区	9.73	16.10	8.01	7.87	11.58	10.26	11.16	8.86	13.04	7.90	8.34	6.11	118.96		
	笠間地区	13.71	15.32	15.35	14.60	8.89	11.39	12.50	14.31	17.77	14.51	9.32	8.80	156.47		
	合 計	47.62	52.62	42.03	45.02	40.27	34.77	43.99	46.92	58.10	45.88	35.78	33.11	526.11		
資源物 1 (びん・缶)	友部地区	22.72	24.06	23.78	22.88	24.73	23.86	21.00	23.28	24.38	20.78	21.97	18.39	271.83	1.87	5.5%減
	岩間地区	9.62	9.25	9.16	8.61	11.32	8.73	8.48	7.45	10.29	8.46	7.84	7.23	106.44		
	笠間地区	18.09	17.75	17.95	17.00	18.57	17.80	15.88	17.35	18.76	16.62	16.16	15.04	206.97		
	合 計	50.43	51.06	50.89	48.49	54.62	50.39	45.36	48.08	53.43	45.86	45.97	40.66	585.24		
資源物 2 (PET)	友部地区	3.14	3.49	3.67	3.91	4.48	4.28	3.19	3.20	3.37	2.75	2.77	2.65	40.90	0.29	0.4%減
	岩間地区	1.15	1.83	1.35	1.59	2.00	1.73	1.52	1.15	1.00	0.95	0.82	0.99	16.08		
	笠間地区	2.44	2.90	3.05	2.87	3.71	3.57	2.85	2.50	2.44	1.93	2.39	2.12	32.77		
	合 計	6.73	8.22	8.07	8.37	10.19	9.58	7.56	6.85	6.81	5.63	5.98	5.76	89.75		
資源物 3 (紙・布類)	友部地区	36.86	28.95	29.63	24.18	27.37	27.24	28.49	27.56	40.43	24.98	26.66	27.87	350.22	2.10	6.1%減
	岩間地区	9.89	9.37	9.11	8.12	9.10	8.07	8.66	10.54	9.70	6.47	9.08	6.56	104.67		
	笠間地区	19.06	19.26	17.66	17.03	13.99	15.87	13.86	17.65	23.46	13.11	15.32	14.91	201.18		
	合 計	65.81	57.58	56.40	49.33	50.46	51.18	51.01	55.75	73.59	44.56	51.06	49.34	656.07		
総 合 計		2,023.29	2,050.00	1,843.03	2,027.52	1,999.91	1,862.64	1,964.15	1,844.26	1,944.92	1,579.77	1,486.31	1,658.74	22,284.54	71.20	2.2%減

※1 4月から3月までの受付日数(祝日受付・クリーン作戦を含む) : 313日

※2 笠間地区のデータは、一般家庭と事業所の持込みごみ量です。

令和6年度 焼 却 実 績

(令和6年4月～令和7年3月)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ搬入量 (t)	1,804.27	1,835.24	1,637.16	1,836.36	1,804.72	1,676.23	1,777.30	1,635.85	1,689.60	1,409.23	1,301.57	1,489.79	19,897.32
焼却量1・2号炉 (t)	1,938.14	1,998.05	1,576.37	1,969.79	1,606.98	1,616.33	2,073.66	1,869.12	1,903.27	1,342.38	1,318.15	1,908.01	21,120.25
焼却灰搬出量 (t)	276.57	298.73	232.05	273.03	205.49	240.23	255.51	255.18	209.38	194.45	174.25	251.52	2,866.39
受電電力量 (kwh)	242,586	251,829	236,453	254,473	249,692	238,921	261,345	249,261	258,201	225,416	219,551	245,954	2,933,682
実績工程	4月から3月までの焼却日数 : 294日 1日平均焼却量 : 71.84t (前年比 1.0%減)												


※ ごみ焼却量 = 可燃物搬入量 + 粗大ごみ中の可燃物 + 搬入物以外の水分

令和6年度　　ごみ処理のながれ

《 搬 入 量 》

《 中 間 処 理 》


《最終処分》

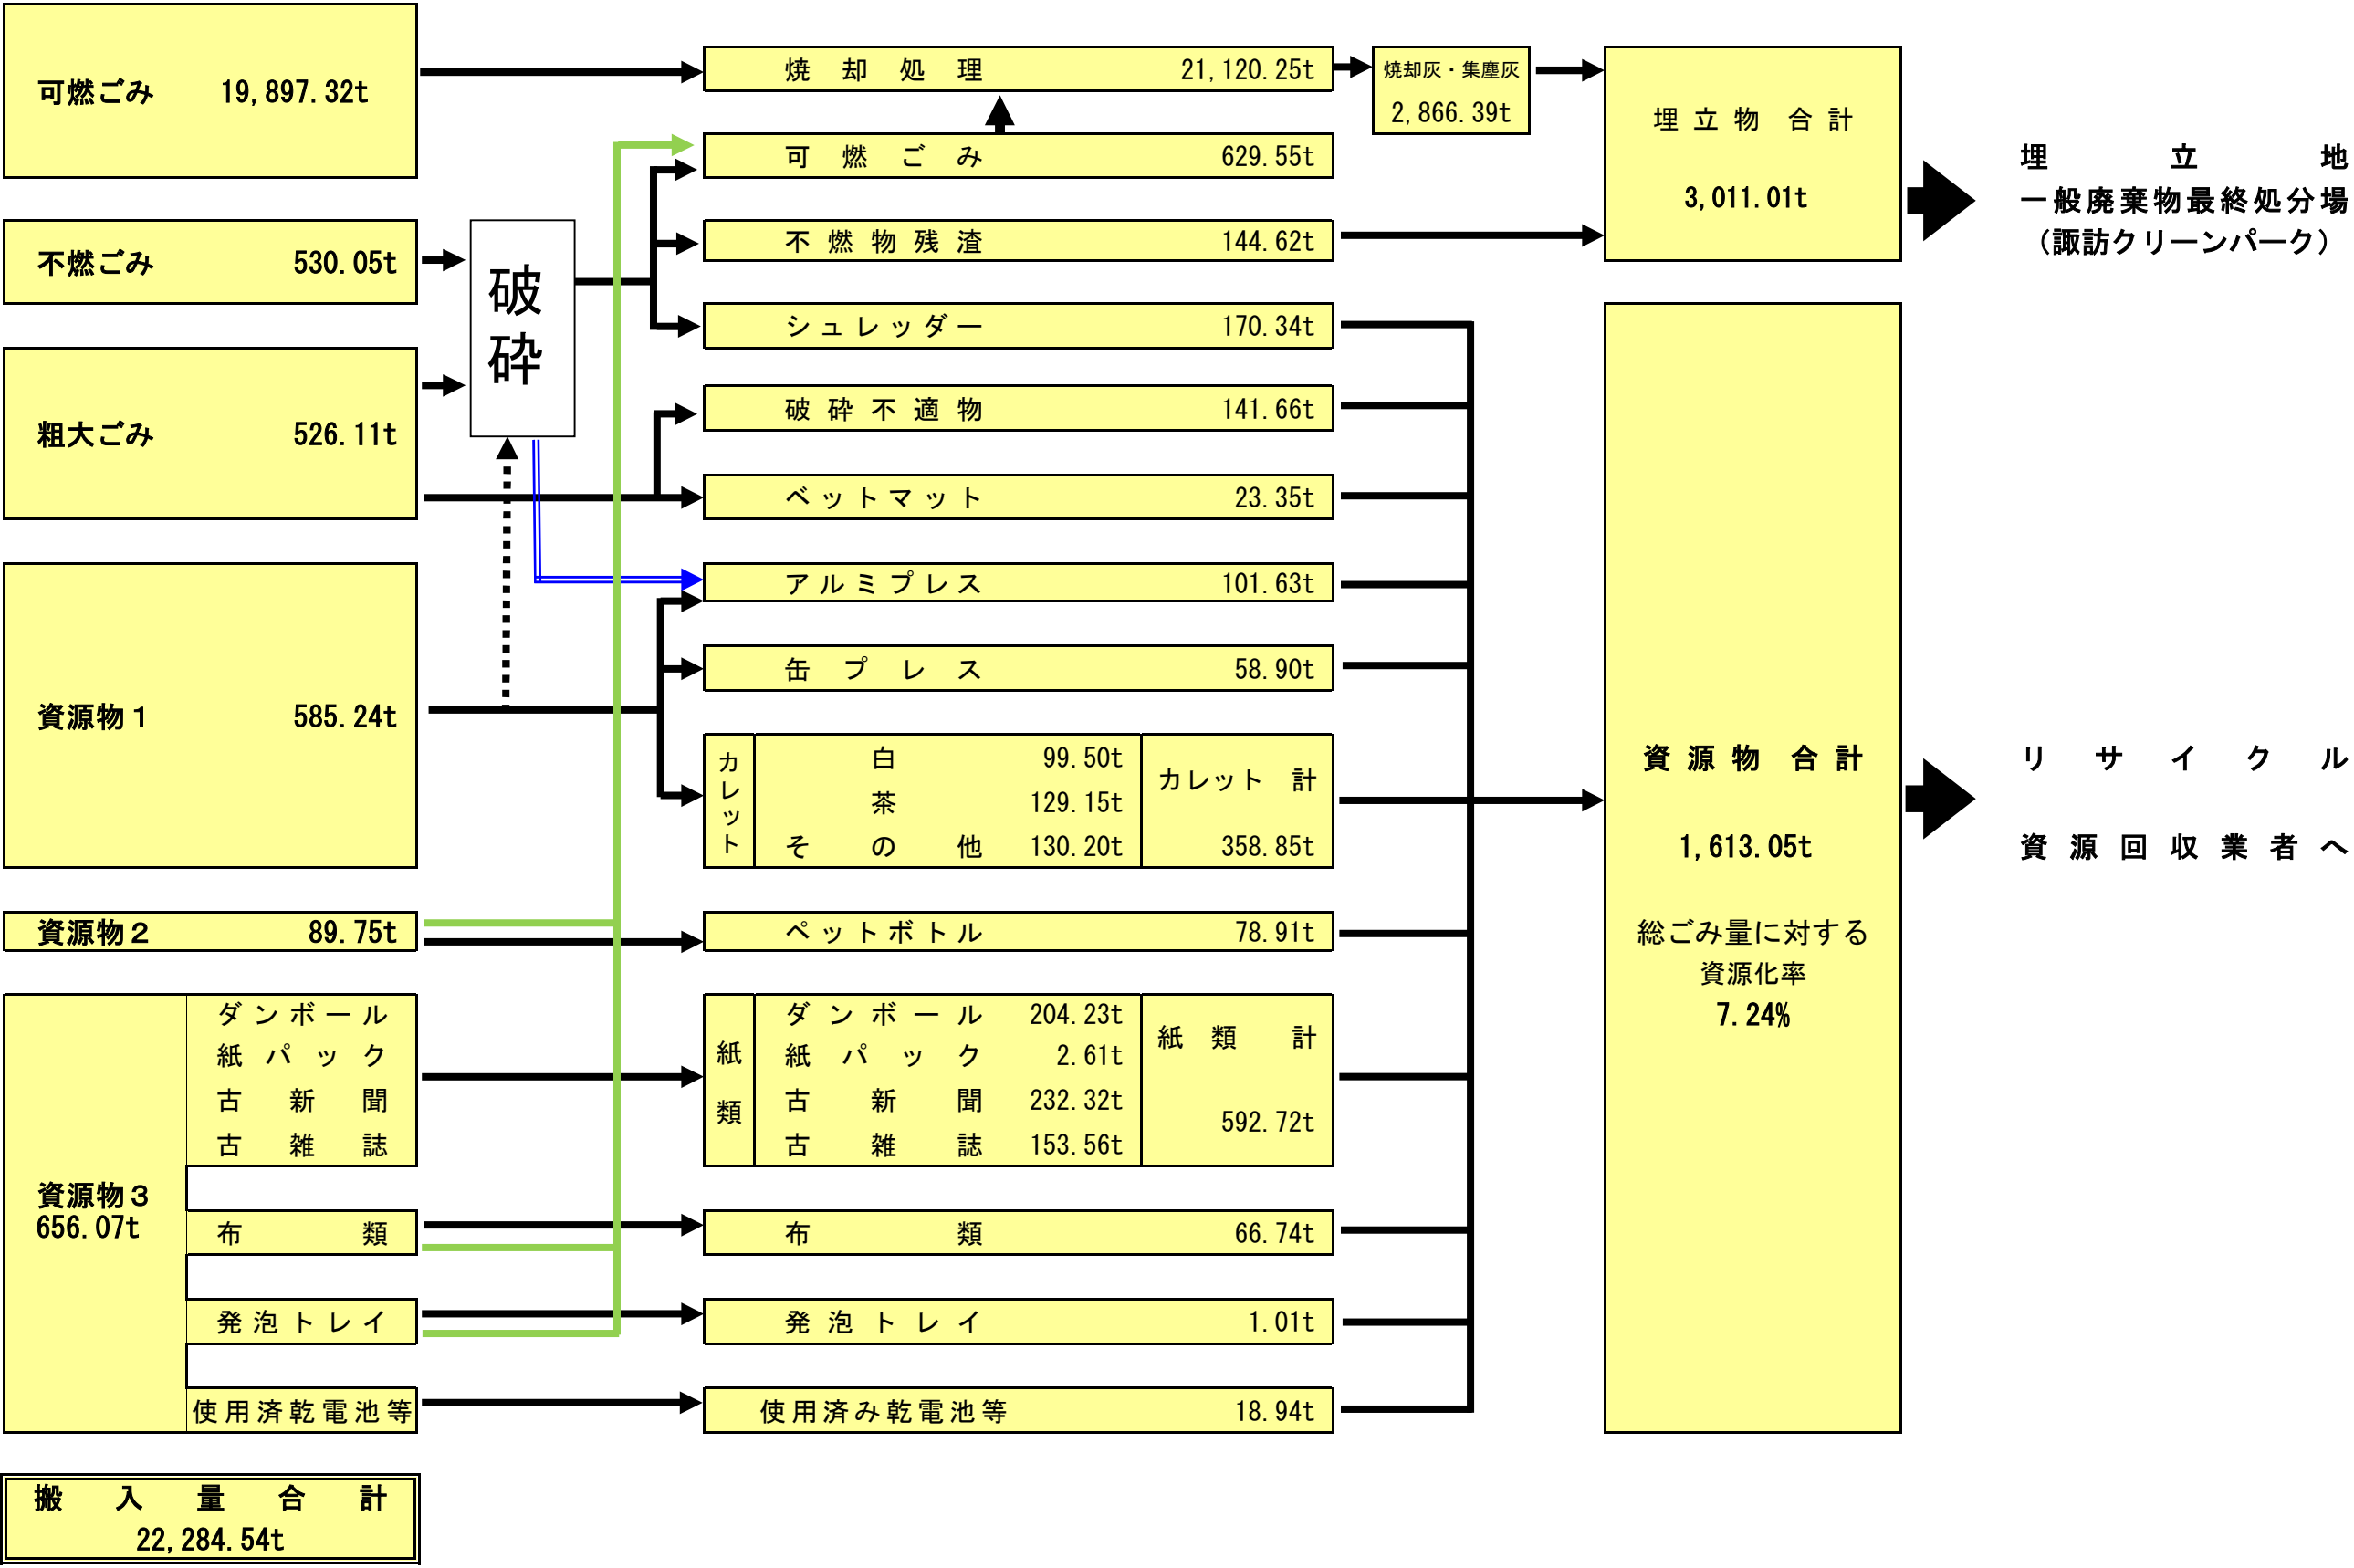


令和6年度 搬入状況

(合計 22,284.54t)


ごみ種別

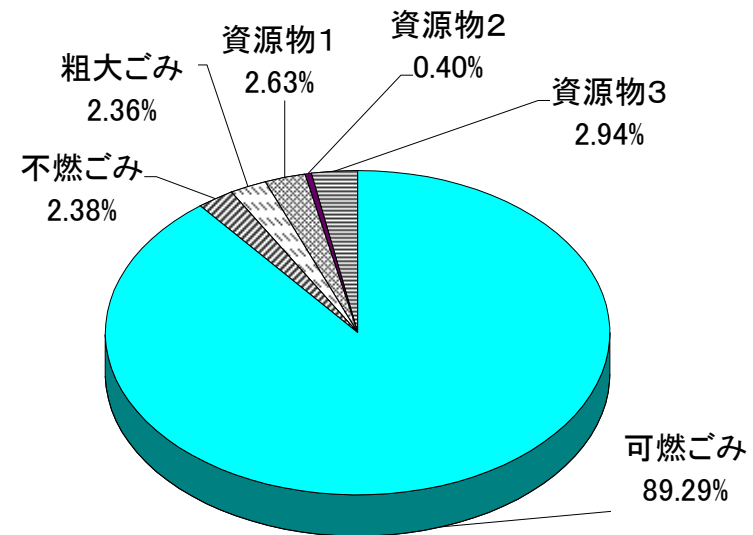

地区別

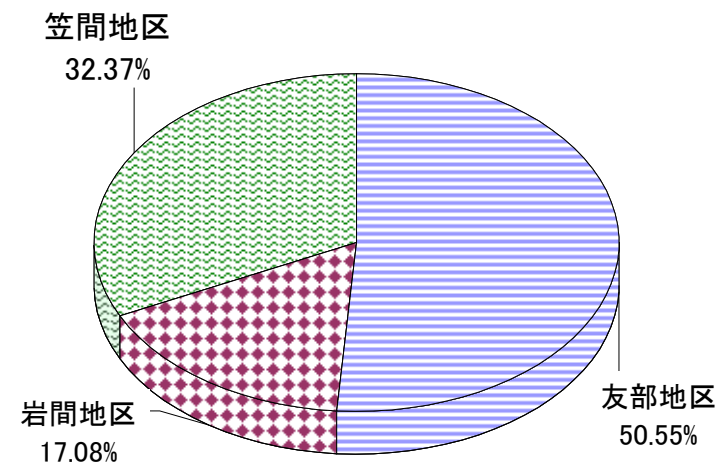


搬入種別

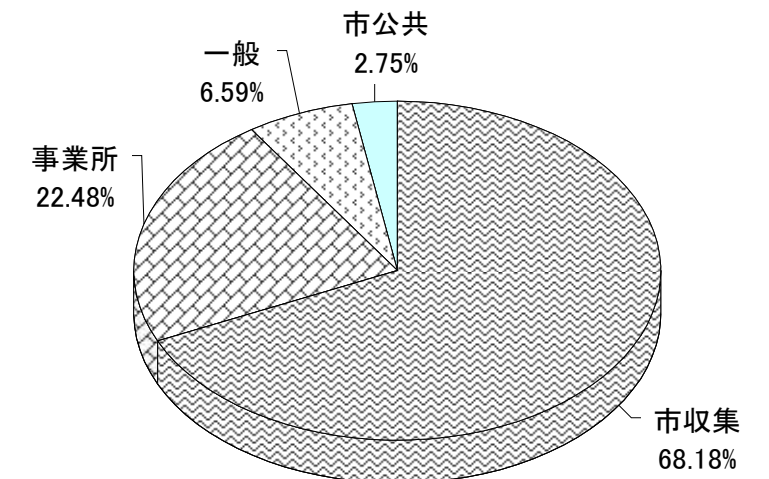

令和6年度 搬出状況

(合計 1,613.05t)
※焼却灰・不燃物残渣除く

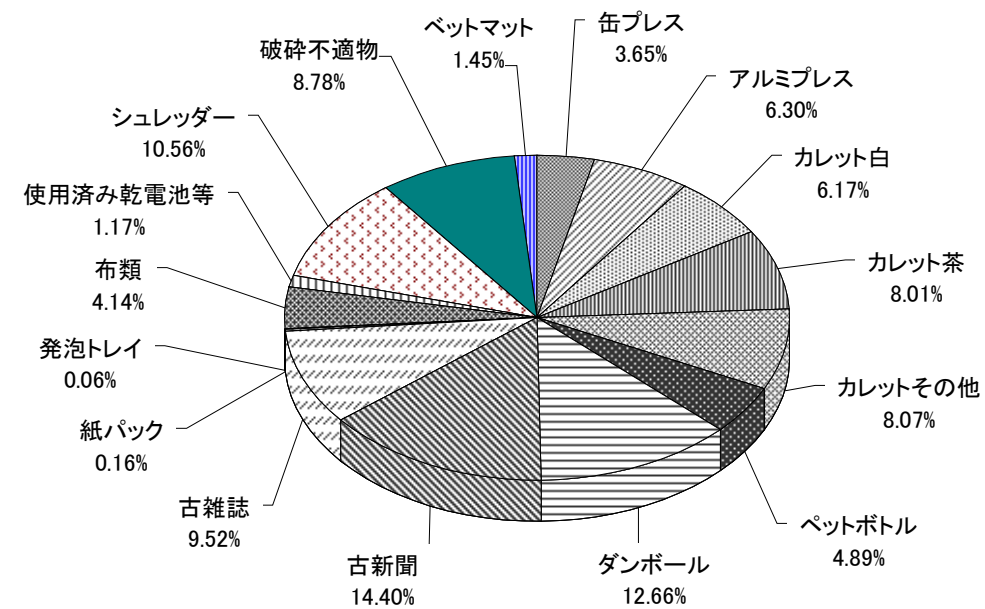

公害防止基準比較表 [国，環境センター基準，測定値]

		単 位	国の基準	環境センター基準	令和４年度		令和５年度		令和６年度	
					R4. 6. 16	R4. 7. 21	R5. 6. 15	R5. 8. 17	R6. 6. 20	R6. 7. 18
					1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
測定対象	ばいじん	m g / m³	150以下	20以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	硫黄酸化物	p p m	3, 200以下	100以下	42	29	48	20	37	30
	窒素酸化物	p p m	250以下	150以下	84	91	100	60	86	44
	塩化水素	m g / m³	700以下	490以下	178	69	182	42	46	142
	排ガス中の ダイオキシン類	ng-TEQ/m³	5以下	1以下	0. 053	0. 062	0. 050	0. 100	0. 019	0. 00037

* p p m = 1 / 1 0 0 万 (1 0 ⁻⁶) = 0 . 0 0 0 0 0 1
 1 n g = 1 g の 1 / 1 0 億 (1 0 ⁻⁹) = 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 1 n g (ナノグラム) は、1 円玉 (約 1 g) の 1 0 億分の 1

[土壌環境基準 1 , 0 0 0 p g - T E Q / g
 水質環境基準 1 p g - T E Q / ℓ
 地下水環境基準 1 p g - T E Q / ℓ

項目別公害検査結果一覧表（煤煙）

令和6年度					1				号 炉									
計 量 項 目		単 位	基準値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
			国	独自	4月25日	5月16日	6月20日	7月18日	計装機器故障ため測定なし	9月19日	10月10日	11月21日	12月19日	1月9日	2月21日	3月11日		
排ガス量	湿 り	m ³ /h	—	—	32,400	38,800	31,600	33,500		33,400	33,200	31,800	32,600	32,900	34,600	34,700		
	乾 き	m ³ /h	—	—	22,100	24,500	20,500	23,500		23,300	23,400	19,900	21,400	21,500	24,400	22,600		
排ガス流速（平均値）		m/sec	—	—	12.7	15.2	12.3	13.1		12.9	13.0	12.4	12.7	12.7	13.3	13.5		
排ガス温度（平均値）		℃	—	—	162	162	159	161		156	162	160	159	155	154	158		
水 分 量（平均値）		%	—	—	31.9	36.9	35.1	30.0		30.2	29.4	37.3	34.5	34.6	29.6	34.8		
酸 素 濃 度		%	6以上	6以上	11.8	12.0	11.9	13.7		13.7	13.8	12.0	12.9	12.9	13.1	11.6		
ばいじん	実測濃度	g/m ³	—	—	0.004	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	補正濃度	g/m ³	0.15	0.02	0.004	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
窒素酸化物	実測濃度	ppm	—	—	58	60	86	40		64	65	65	80	78	48	64		
	補正濃度	ppm	250	150	57	60	85	49		79	81	65	89	87	55	61		
塩化水素	実測濃度	mg/m ³	—	—	174	225	46	124		104	168	68	161	81	128	136		
	補正濃度	mg/m ³	700	490	170	225	50	153		128	210	68	179	90	146	130		
硫黄酸化物	濃度平均	ppm	—	100	44.0	53.0	37.0	38.0		29.0	28	12	27	17	23	28		
	排出量	m ³ /h	—	—	0.972	1.299	0.759	0.893		0.676	0.655	0.239	0.578	0.366	0.561	0.633		
	規制K値	m ³ /h	—	—	0.19	0.24	0.15	0.17		0.13	0.13	0.05	0.11	0.07	0.11	0.12		
鉛 濃 度		mg/m ³	—	—	0.0023	0.0019	0.0017	0.0020		0.0011	<0.0005	0.0011	0.0011	0.0024	<0.0005	<0.0005		
カドミウム濃度		mg/m ³	—	—	<0.0010	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		

令和6年度					2号炉											
計 量 項 目		単 位	基準値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11月	12月	1月	2月	3 月
			国	独自	4月25日	5月16日	6月20日	7月18日	8月22日	9月19日	10月10日	11月21日	12月19日	1月9日	2月6日	3月11日
排ガス量	湿 り	m ³ /h	—	—	35,400	36,600	33,600	30,900	36,000	35,900	35,400	34,700	32,800	32,900	32,500	35,200
	乾 き	m ³ /h	—	—	24,000	24,200	22,300	21,200	24,600	24,300	24,500	23,000	21,200	21,100	21,300	23,300
排ガス流速（平均値）		m/sec	—	—	13.6	13.9	12.8	11.8	13.8	13.7	13.5	13.2	12.4	12.5	12.3	13.4
排ガス温度（平均値）		℃	—	—	153	148	150	151	152	151	150	149	147	149	147	149
水 分 量（平均値）		%	—	—	32.2	33.9	33.5	31.4	31.8	32.2	30.8	33.6	35.4	35.8	34.5	33.9
酸 素 濃 度		%	6以上	6以上	13.3	12.2	13.0	14.1	14.0	13.6	13.7	13.1	14.2	14.1	14.3	11.1
ばいじん	実測濃度	g/m ³	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002
	補正濃度	g/m ³	0.15	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002
窒素酸化物	実測濃度	ppm	—	—	61	47	55	44	50	50	52	51	52	75	53	94
	補正濃度	ppm	250	150	71	48	62	57	64	61	64	58	69	98	71	85
塩化水素	実測濃度	mg/m ³	—	—	163	141	124	142	57	138	79	86	111	63	24	127
	補正濃度	mg/m ³	700	490	191	144	140	173	73	168	97	98	147	82	32	115
硫黄酸化物	濃度平均	ppm	—	100	27	32	29	30	15	29	18	10	19	16	17	28
	排出量	m ³ /h	—	—	0.648	0.774	0.647	0.636	0.369	0.705	0.441	0.230	0.403	0.338	0.362	0.652
	規制K値	m ³ /h	—	—	0.12	0.15	0.13	0.13	0.07	0.13	0.08	0.04	0.08	0.07	0.07	0.13
鉛 濃 度		mg/m ³	—	—	<0.0005	<0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005	0.0019	<0.0005	<0.0005	0.0011
カドミウム濃度		mg/m ³	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

基準値超過

柏井処分場水質検査結果(地下水)						
計量項目	単位	地下水の水質等 基準値（国）	濃 度			
			R6.6.20		R6.12.19	
			下流側	上流側	下流側	上流側
pH(水温℃)	—		7.6(18.1)	7.0(18.7)	7.0(16.2)	6.4(18.5)
電気伝導率	ms／m		67	26	70	38
塩素イオン	mg／ℓ		4.2	3.4	6.0	3.9
過マンガン酸カリウム消費量	mg／ℓ		25.0	11.0	11.0	9.3
カドミウム含有量	mg／ℓ	0.003mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン含有量	mg／ℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛含有量	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロム(六価)含有量	mg／ℓ	0.05mg／ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素含有量	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀含有量	mg／ℓ	0.0005mg／ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀含有量	mg／ℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB含有量	mg／ℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg／ℓ	0.02mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg／ℓ	0.002mg／ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	mg／ℓ	0.004mg／ℓ以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.1mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.04mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg／ℓ	1mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg／ℓ	0.006mg／ℓ以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg／ℓ	0.002mg／ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／ℓ	0.006mg／ℓ以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg／ℓ	0.003mg／ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg／ℓ	0.02mg／ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
セレン	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウム	mg／ℓ		130	38	130	33
1, 4-ジオキサン	mg／ℓ	0.05mg／ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg／ℓ	0.002mg／ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ダイオキシン類		1pg－TEQ／ℓ	0.44	0.074	0.13	0.085

＊「検出されないこと」とは、規定の測定方法により測定した場合において、その結果が測定方法の定量限界を下回ることを言う。

ゆかいふれあいセンターの利用について				
利用人数(人)		利用料金(円)		
		R6	R5	比較
1日券	大人	10,685	12,055	-1,370
	小・中学生	5,579	6,503	-924
月会員券 利用者	大人	57,726	59,503	-1,777
	小・中学生	26	18	8
パターゴルフ		115	119	-4
減免 カード	柏 井	1,938	1,638	300
	身障者	2,649	2,802	-153
見学者		153	219	-66
グラウンド		840	871	-31
イベント		211	133	78
入館者合計		79,922	83,861	-3,939
月会員登録者		3,981	4,226	-245
自主事業	マシンジム	21,364	22,116	-752
	スタジオ	9,563	9,107	456
	プール教室	4,086	4,209	-123
	コース型 教室	4,615	4,668	-53
	計	39,628	40,100	-472

		R6	R5	比較
1日券	大人	3,953,440	4,646,220	-692,780
	小・中学生	321,500	468,290	-146,790
月会員券	大人	17,463,600	17,318,950	144,650
	小・中学生	3,750	2,500	1,250
パターゴルフ		23,140	27,580	-4,440
回数券	2000円	474,000	540,000	-66,000
	3000円	1,053,000	1,215,000	-162,000
	5000円	4,570,000	3,865,000	705,000
プログラム		649,320	722,940	-73,620
教室受講料		6,978,950	7,138,770	-159,820
物販		548,600	513,940	34,660
合計		36,039,300	36,459,190	-419,890

諏訪クリーンパーク(第2期)埋立量推移

	焼却灰(t)	不燃物(t)	埋立物合計(t)	搬入日数(日)	下水道放流量(m³)	覆土量(m³)
R6	2,866.39	144.62	3,011.01	243	19,103.5	—
合 計	2,866.39	144.62	3,011.01	243	19,103.5	0.0
平 均	2,866.39	144.62	3,011.01	243	19,103.50	—
3,011.01 t	95.20%	4.80%	—	—	—	—

令和6年度 諏訪クリーンパーク(第2期)運営状況

(令和6年4月～令和7年3月)

内訳 月	焼却灰 搬入量 (t)	不燃物残渣 搬入量 (t)	搬入量 合計 (t)	搬入日数 (日)	焼却灰 搬入台数 (台)	不燃物残渣 搬入台数 (台)	搬入台数 合計 (台)	下水道 放流量 (m ³)	備考 (雨量mm)
4月	276.57	13.48	290.05	21	84	5	89	1,816.4	77.7
5月	298.73	8.64	307.37	23	94	3	97	2,050.2	179.1
6月	232.05	11.64	243.69	20	76	4	80	2,468.2	147.0
7月	273.03	8.74	281.77	23	91	3	94	1,620.1	93.6
8月	205.49	10.31	215.80	21	69	4	73	501.2	185.5
9月	240.23	3.20	243.43	19	75	1	76	1,036.3	159.5
10月	255.51	14.73	270.24	21	89	5	94	3,699.9	169.2
11月	255.18	11.00	266.18	21	82	4	86	3,044.0	94.4
12月	209.38	24.72	234.10	17	67	10	77	930.2	0.0
1月	194.45	7.95	202.40	19	62	3	65	529.9	25.3
2月	174.25	21.46	195.71	19	54	7	61	344.0	5.4
3月	251.52	8.75	260.27	19	83	3	86	1,063.2	130.9
合計	2,866.39	144.62	3,011.01	243	926	52	978	19,103.5	1,267.6

諏訪クリーンパーク(第1期)水質検査結果一覧表(原水槽)

測定回数:12回/年

計量項目	単位	下水道流入 水質基準値	潟沼水域の 排水基準値	水道水 水質基準値	地下水の水質 基準値(国)	濃 度											
						4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
水素イオン濃度(°C)	pH	5～9(45°C未満)	5.8～8.6	5.8～8.6		7.3(17.9)	7.4(19.3)	8.0(21.7)	7.3(20.9)	8.1(21.0)	7.8(21.5)	8.6(20.6)	7.6(18)	8.6(15.8)	7.6(14.3)	7.5(12.8)	8.2(16.3)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	600mg／ℓ以下	160mg／ℓ以下			1.4	<1.0	3.0	1.7	1.4	2.0	1.5	1.9	2.5	<1.0	1.3	2.8
化学的酸素要求量(COD)	mg／L		160mg／ℓ以下			3.3	4.0	9.5	11.0	7.5	19.0	10.0	5.8	11.0	5.7	4.0	8.9
浮遊物質量(SS)	mg／L	600mg／ℓ以下	200mg／ℓ以下			3	<1	3	<1	3	4	4	2	8	7	1	6
n－ヘキサン抽出物質(鉱物類)	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
n－ヘキサン抽出物質(動植物類)	mg／L	30mg／ℓ以下	30mg／ℓ以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
窒素含有量	mg／L	240mg／ℓ以下	120mg／ℓ以下			9.2	7.7	12.0	13.0	10.0	11.0	9.8	11.0	12.0	14.0	13.0	13.0
燐含有量	mg／L	32mg／ℓ以下	16mg／ℓ以下			0.01	0.02	0.05	0.06	0.05	0.06	0.01	0.04	0.03	<0.01	0.02	0.05
鉄及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		0.07	0.15	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	0.05	0.03	<0.01
クロム及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物	mg／L	8mg／ℓ以下	8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
フェノール類	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
大腸菌群数	個／mL		3000個/cm³	検出されないこと		600	87	<30	<30	<30	32	<30	<30	<30	<30	<30	<30
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03mg／ℓ以下	0.03mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	検出されないこと	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機燐化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム化合物	mg／L	0.5mg／ℓ以下	0.5mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
砒素及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水銀及びその他の水銀化合物	mg／L	0.005mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと	検出されないこと		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 1－トリクロロエタン	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウムイオン	mg／L			300mg／ℓ以下		520	410	1,300	1,200	1,100	980	1,000	1,100	1,200	1,400	1,500	1,200
ほう素及びその化合物	mg／L		10mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3

諏訪クリーンパーク(第2期)水質検査結果一覧表(原水槽)

測定回数:12回/年

計量項目	単位	下水道流入 水質基準値	潤沼水域の 排水基準値	水道水 水質基準値	地下水の水質 基準値(国)	濃					度						
						4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
水素イオン濃度(℃)	pH	5～9(45℃未満)	5.8～8.6	5.8～8.6		－	－	－	－	8.9(26.9)	11.4(27.4)	11.7(19.9)	11.2(12.3)	12(5.6)	11.5(5.3)	11.5(3.2)	11.8(6.6)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	600mg／ℓ以下	160mg／ℓ以下			－	－	－	－	12	200	73	120	170	85	160	79
化学的酸素要求量(COD)	mg／L		160mg／ℓ以下			－	－	－	－	8.5	22	35	43	32	31	45	33
浮遊物質質量(SS)	mg／L	600mg／ℓ以下	200mg／ℓ以下			－	－	－	－	<1	9	18	1	<1	23	1	8
n－ヘキサン抽出物質(鉱物類)	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下			－	－	－	－	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
n－ヘキサン抽出物質(動植物類)	mg／L	30mg／ℓ以下	30mg／ℓ以下			－	－	－	－	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
窒素含有量	mg／L	240mg／ℓ以下	120mg／ℓ以下			－	－	－	－	1.5	13.0	4.5	6.6	6.4	7.6	5.8	5.9
磷含有量	mg／L	32mg／ℓ以下	16mg／ℓ以下			－	－	－	－	0.05	0.15	0.08	0.08	0.09	0.13	0.14	0.14
鉄及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下		－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下		－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
クロム及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下			－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物	mg／L	8mg／ℓ以下	8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	－	－	－	－	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1
フェノール類	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下		－	－	－	－	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
大腸菌群数	個／mL		3000個／cm³	検出されないこと		－	－	－	－	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03mg／ℓ以下	0.03mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	検出されないこと	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機磷化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下			－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム化合物	mg／L	0.5mg／ℓ以下	0.5mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
砒素及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水銀及びその他の水銀化合物	mg／L	0.005mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.00005	0.00006	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと	検出されないこと		検出されないこと	－	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下		検出されないこと	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 1－トリクロロエタン	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウムイオン	mg／L			300mg／ℓ以下		－	－	－	－	160	890	440	630	710	680	680	580
ほう素及びその化合物	mg／L		10mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

諏訪クリーンパーク(第1期)水質検査結果一覧表(放流槽)

測定回数:12回/年

計量項目	単位	下水道流入 水質基準値	潤沼水域の 排水基準値	水道水 水質基準値	地下水の水質 基準値(国)	濃 度											
						4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
水素イオン濃度(℃)	pH	5～9(45℃未満)	5.8～8.6	5.8～8.6		6.7(16.7)	6.6(20.0)	7.3(23.3)	7.5(24.3)	7.1(26.9)	6.8(27.2)	6.9(22.6)	8.1(18.1)	7.1(8.2)	7.3(8.2)	7.5(8.8)	7.2(8.1)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	600mg／ℓ以下	160mg／ℓ以下			<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.7	1.0	1.8	1.8	2.2	1.5
化学的酸素要求量(COD)	mg／L		160mg／ℓ以下			4.1	3.2	3.9	5.1	5.0	20.0	5.0	4.1	3.4	5.1	5.1	4.2
浮遊物質量(SS)	mg／L	600mg／ℓ以下	200mg／ℓ以下			11	2	2	5	6	2	<1	<1	5	6	2	7
n－ヘキサン抽出物質(鉱物類)	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
n－ヘキサン抽出物質(動植物類)	mg／L	30mg／ℓ以下	30mg／ℓ以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
窒素	mg／L	240mg／ℓ以下	120mg／ℓ以下			10.0	9.8	9.5	11.0	10.0	11.0	10.0	9.8	10.0	11.0	10.0	11.0
磷	mg／L	32mg／ℓ以下	16mg／ℓ以下			0.02	0.09	0.03	0.03	0.06	0.03	0.18	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06
鉄及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下		0.02	0.02	<0.01	0.13	0.10	0.10	0.04	0.01	0.05	0.02	0.07	0.04
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下		0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.03	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.04
銅及びその化合物	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		0.03	0.01	<0.01	0.04	0.03	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
クロム及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物	mg／L	8mg／ℓ以下	8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.20	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	0.10	0.10	0.10
フェノール類	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
大腸菌群数	個／mL		3000個/cm³	検出されないこと		<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03mg／ℓ以下	0.03mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	検出されないこと	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機磷化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム化合物	mg／L	0.5mg／ℓ以下	0.5mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
砒素及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水銀及びその他の水銀化合物	mg／L	0.005mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと	検出されないこと		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 1－トリクロロエタン	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウムイオン	mg／L			300mg／ℓ以下		170	620	410	63	61	92	170	190	240	360	190	200
ほう素及びその化合物	mg／L		10mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

諏訪クリーンパーク(第2期)水質検査結果一覧表(放流槽)

測定回数:12回/年

計量項目	単位	下水道流入 水質基準値	潤沼水域の 排水基準値	水道水 水質基準値	地下水の水質 基準値(国)	濃				度							
						4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
水素イオン濃度(℃)	pH	5～9(45℃未満)	5.8～8.6	5.8～8.6		－	－	－	－	7.4(28.9)	7.5(28.5)	7.6(23.6)	7.6(15.1)	7.5(7.1)	8.0(6.6)	7.0(6.7)	7.6(9.1)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	600mg／ℓ以下	160mg／ℓ以下			－	－	－	－	120	160	99	12	49	55	45	49
化学的酸素要求量(COD)	mg／L		160mg／ℓ以下			－	－	－	－	56	20	35	16	12	20	20	16
浮遊物質質量(SS)	mg／L	600mg／ℓ以下	200mg／ℓ以下			－	－	－	－	3	7	4	4	1	11	4	2
n－ヘキサン抽出物質(鉱物類)	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下			－	－	－	－	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
n－ヘキサン抽出物質(動植物類)	mg／L	30mg／ℓ以下	30mg／ℓ以下			－	－	－	－	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
窒素	mg／L	240mg／ℓ以下	120mg／ℓ以下			－	－	－	－	3.6	4.0	4.3	3.5	3.6	6.5	4.2	4.3
磷	mg／L	32mg／ℓ以下	16mg／ℓ以下			－	－	－	－	0.04	0.08	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下		－	－	－	－	0.07	0.12	0.02	0.02	0.08	0.08	0.12	0.09
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下		－	－	－	－	0.02	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05
銅及びその化合物	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
クロム及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下			－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物	mg／L	8mg／ℓ以下	8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	－	－	－	－	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フェノール類	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下		－	－	－	－	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
大腸菌群数	個／mL		3000個／cm³	検出されないこと		－	－	－	－	<30	<30	300	<30	<30	<30	140	<30
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03mg／ℓ以下	0.03mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	検出されないこと	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機磷化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下			－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム化合物	mg／L	0.5mg／ℓ以下	0.5mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
砒素及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水銀及びその他の水銀化合物	mg／L	0.005mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと	検出されないこと		検出されないこと	－	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下		検出されないこと	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 1－トリクロロエタン	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウムイオン	mg／L			300mg／ℓ以下		－	－	－	－	370	360	250	8	13	12	200	340
ほう素及びその化合物	mg／L		10mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

諏訪クリーンパーク水質検査結果(松葉沢池)

測定回数:6回/年

[illegible]

諏訪クリーンパーク水質検査結果(周辺地下水)

測定回数:6回/年

[illegible]

諏訪クリーンパーク水質検査結果一覧表(近隣地下水)

測定回数:2回/年

[illegible]