


環境センター 搬入量の推移

(可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・資源物)

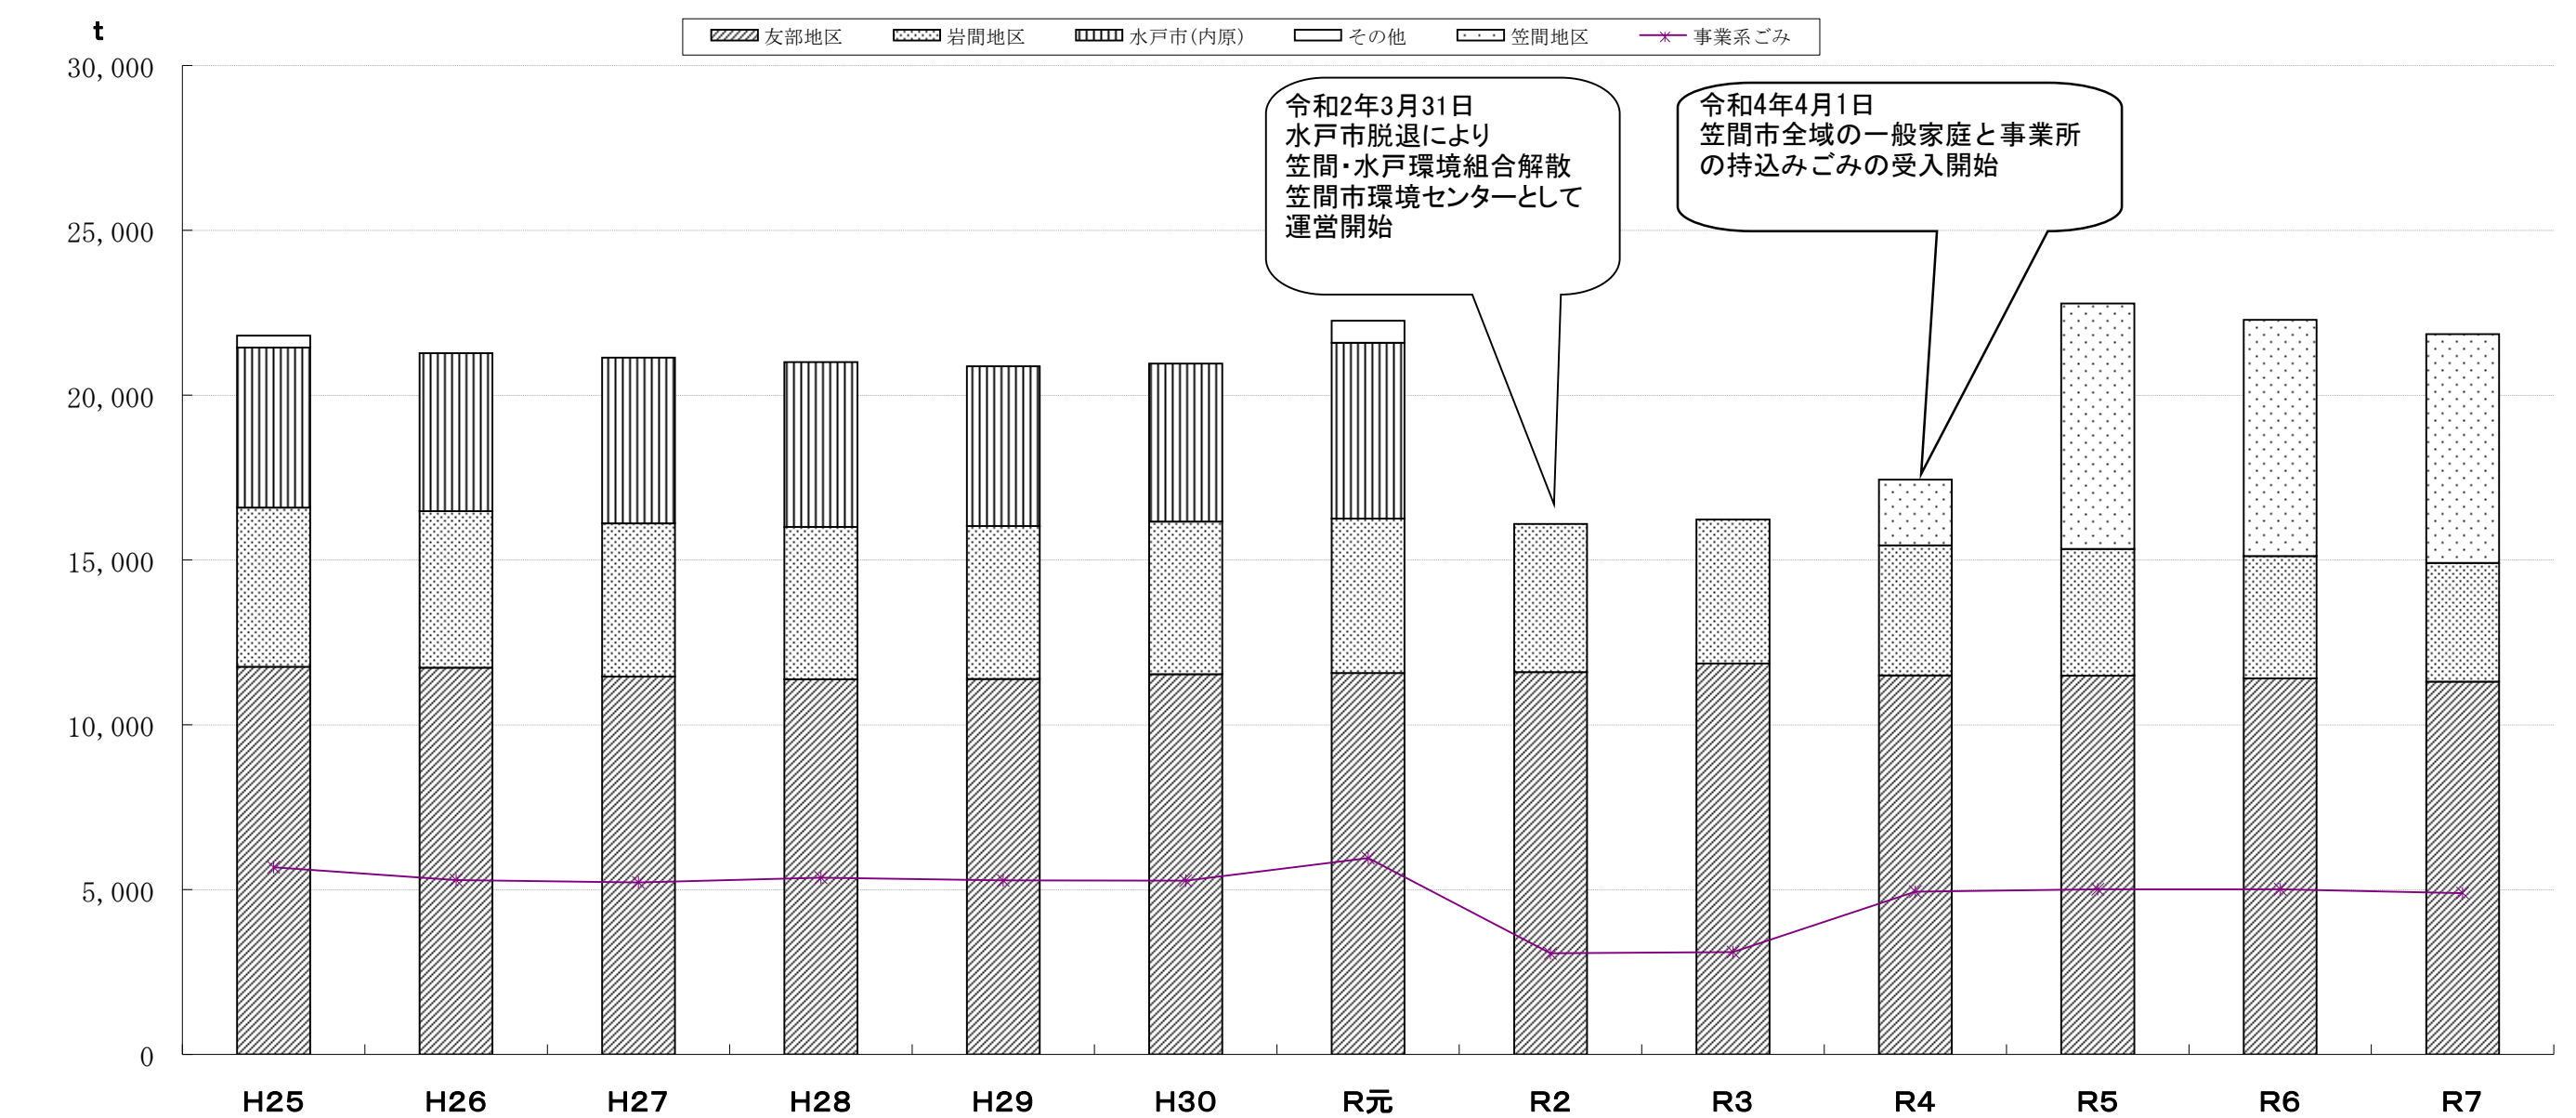

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
友部地区	11,765.61	11,738.02	11,462.93	11,379.79	11,386.68	11,535.04	11,567.12	11,594.37	11,861.86	11,500.63	11,491.63	11,408.09	11,314.20
岩間地区	4,827.52	4,738.95	4,649.95	4,620.75	4,641.51	4,631.34	4,685.99	4,499.87	4,365.26	3,946.40	3,840.33	3,713.93	3,597.79
笠間地区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,989.82	7,445.13	7,162.52	6,942.90
水戸市(内原)	4,854.61	4,794.77	5,029.75	5,006.33	4,844.41	4,792.20	5,339.35	-	-	-	-	-	-
その他	360.62	0.23	-	-	-	-	668.62	2.94	-	-	-	-	-
計	21,808.36	21,271.97	21,142.63	21,006.87	20,872.60	20,958.58	22,261.08	16,097.18	16,227.12	17,436.85	22,777.09	22,284.54	21,854.89
前年対比		2.5%減	0.6%減	0.6%減	0.6%減	0.4%増	6.2%増	27.7%減	0.8%増	7.5%増	30.6%増	2.2%減	1.9%減
事業系が全体に占める割合	26.0%	24.9%	24.7%	25.5%	25.3%	25.2%	26.7%	19.0%	19.2%	28.3%	22.0%	22.5%	22.4%
事業系ごみ	5,676.39	5,291.17	5,217.16	5,365.19	5,277.45	5,271.12	5,953.86	3,066.16	3,108.51	4,935.58	5,009.77	5,009.83	4,897.07
前年対比		6.8%減	1.4%減	2.8%増	1.6%減	0.1%減	13.0%増	48.5%減	1.4%増	58.8%増	1.5%増	0.0%増	2.3%減
事業系を除くごみ	16,131.97	15,980.80	15,925.47	15,641.68	15,595.15	15,687.46	16,307.22	13,031.02	13,118.61	12,501.27	17,767.32	17,274.71	16,957.82
前年対比		0.9%減	0.3%減	1.8%減	0.3%減	0.6%増	4.0%増	20.1%減	0.7%増	4.7%減	42.1%増	2.8%減	1.8%減

令和7年度 環境センター 搬入状況実績

(令和7年4月～令和8年3月)

(単位:t)

		4月 (26日)	5月 (27日)	6月 (26日)	7月 (27日)	8月 (26日)	9月 (26日)	10月 (27日)	11月 (26日)	12月 (27日)	1月 (24日)	2月 (24日)	3月 (27日)	総合計 (313日)	1日 平均量	前年度 対比
可燃 ごみ	友部地区	854.76	935.22	897.34	920.25	866.87	906.95	913.91	811.24	767.52	781.07	694.42	850.24	10,199.79	62.45	△1.8%
	岩間地区	264.38	289.42	279.41	287.23	275.77	284.94	286.13	256.67	244.65	246.36	210.87	266.72	3,192.55		
	笠間地区	522.40	577.13	535.04	554.61	525.33	519.29	548.80	499.27	477.29	490.17	411.89	493.18	6,154.40		
	合 計	1,641.54	1,801.77	1,711.79	1,762.09	1,667.97	1,711.18	1,748.84	1,567.18	1,489.46	1,517.60	1,317.18	1,610.14	19,546.74		
不燃 ごみ	友部地区	17.07	23.04	17.14	19.20	20.08	16.50	15.83	21.02	21.84	17.60	14.44	19.07	222.83	1.61	△5.1%
	岩間地区	8.04	7.62	7.21	6.91	6.30	6.07	5.76	8.97	11.34	6.25	5.60	6.79	86.86		
	笠間地区	15.02	15.28	17.13	14.86	13.75	16.57	15.72	19.52	21.04	11.17	16.93	16.11	193.10		
	合 計	40.13	45.94	41.48	40.97	40.13	39.14	37.31	49.51	54.22	35.02	36.97	41.97	502.79		
粗大 ごみ	友部地区	28.44	25.57	18.53	24.32	23.57	17.73	22.91	20.58	20.96	18.45	19.15	22.32	262.53	1.72	2.1%
	岩間地区	9.37	10.21	8.31	7.06	8.03	7.39	9.14	8.05	12.16	7.32	6.68	8.74	102.46		
	笠間地区	15.43	17.06	11.41	16.41	12.39	14.41	12.76	10.63	14.46	13.14	15.73	18.30	172.13		
	合 計	53.24	52.84	38.25	47.79	43.99	39.53	44.81	39.26	47.58	38.91	41.56	49.36	537.12		
資源物 1 (びん・缶)	友部地区	21.69	23.37	23.13	20.32	26.06	19.90	20.65	21.10	22.15	20.93	20.39	18.53	258.22	1.79	△4.4%
	岩間地区	9.40	8.34	8.84	8.96	8.41	8.56	7.69	7.99	8.59	8.81	7.80	7.41	100.80		
	笠間地区	16.01	17.76	16.82	17.01	19.55	16.25	16.39	16.49	17.82	16.64	14.68	14.83	200.25		
	合 計	47.10	49.47	48.79	46.29	54.02	44.71	44.73	45.58	48.56	46.38	42.87	40.77	559.27		
資源物 2 (PET)	友部地区	3.14	3.65	4.04	4.38	5.65	4.33	3.62	3.29	2.77	2.88	2.99	2.73	43.47	0.30	3.4%
	岩間地区	0.96	1.02	1.17	1.63	1.65	2.06	1.22	1.49	1.57	1.16	0.89	1.57	16.39		
	笠間地区	2.73	2.70	2.74	3.33	3.76	3.47	2.94	2.56	2.23	2.19	2.15	2.10	32.90		
	合 計	6.83	7.37	7.95	9.34	11.06	9.86	7.78	7.34	6.57	6.23	6.03	6.40	92.76		
資源物 3 (紙・布類)	友部地区	34.71	25.48	30.68	25.57	25.42	22.52	26.76	27.90	31.48	23.64	25.16	28.04	327.36	1.97	△6.1%
	岩間地区	8.11	9.18	6.68	8.14	9.44	7.90	7.09	8.64	9.30	8.26	6.88	9.11	98.73		
	笠間地区	14.50	16.41	12.85	18.43	16.93	14.15	16.30	15.59	17.79	14.71	15.44	17.02	190.12		
	合 計	57.32	51.07	50.21	52.14	51.79	44.57	50.15	52.13	58.57	46.61	47.48	54.17	616.21		
総 合 計		1,846.16	2,008.46	1,898.47	1,958.62	1,868.96	1,888.99	1,933.62	1,761.00	1,704.96	1,690.75	1,492.09	1,802.81	21,854.89	69.82	△1.9%

※1 4月から3月までの受付日数(祝日受付・クリーン作戦を含む) : 313日

令和7年度 焼 却 実 績


(令和7年4月～令和8年3月)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ搬入量 (t)	1,641.54	1,801.77	1,711.79	1,762.09	1,667.97	1,711.18	1,748.84	1,567.18	1,489.46	1,517.60	1,317.18	1,610.14	19,546.74
焼却量1・2号炉 (t)	1,738.64	2,014.06	1,509.55	1,951.99	1,892.83	1,551.63	2,211.95	1,158.50	1,624.66	1,717.97	1,940.83	1,417.59	20,730.20
焼却灰搬出量 (t)	246.93	278.52	231.61	251.57	241.06	218.55	266.01	148.44	175.84	218.17	252.40	192.52	2,721.62
受電電力量 (kwh)	236,558	250,322	223,142	253,923	256,036	237,365	269,181	227,742	253,229	243,933	224,522	247,061	2,923,014
実績工程	4月から3月までの焼却日数 : 290日 1日平均焼却量 : 71.48t (前年比 1.9%減)												

※ ごみ焼却量 = 可燃物搬入量 + 粗大ごみ中の可燃物 + 搬入物以外の水分


令和7年度 環境センター 搬入状況

(合計 21,854.89t)

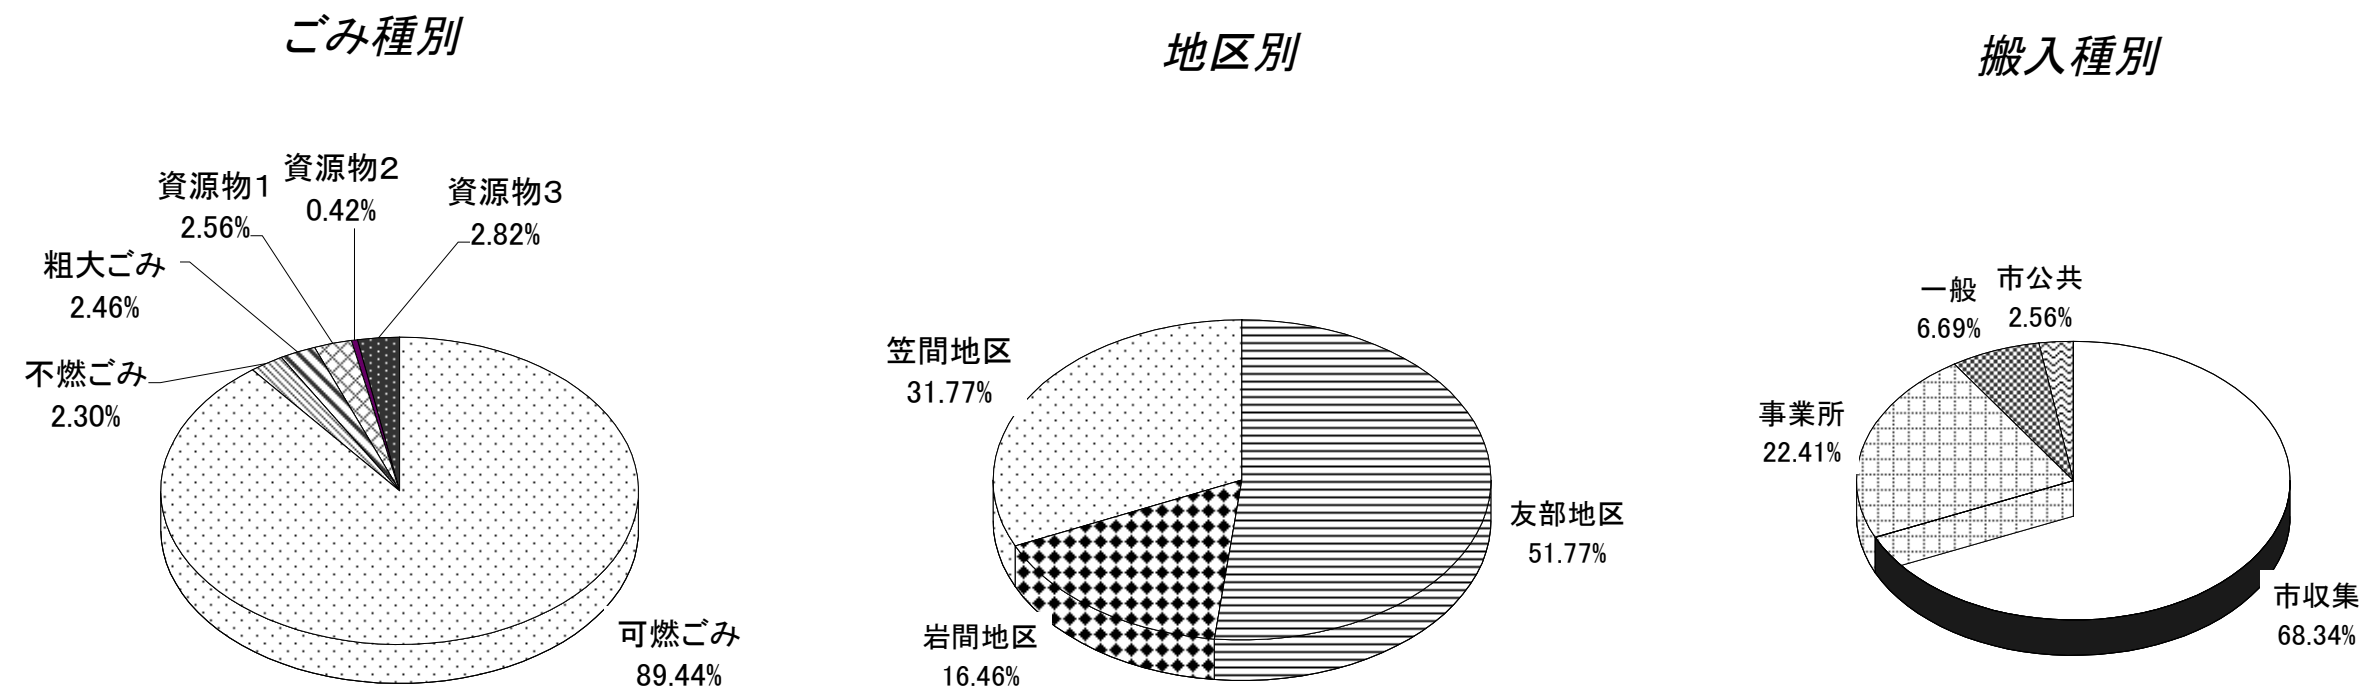

令和7年度 環境センター 搬出状況

(合計 1,598.98t)
※焼却灰・不燃物残渣除く

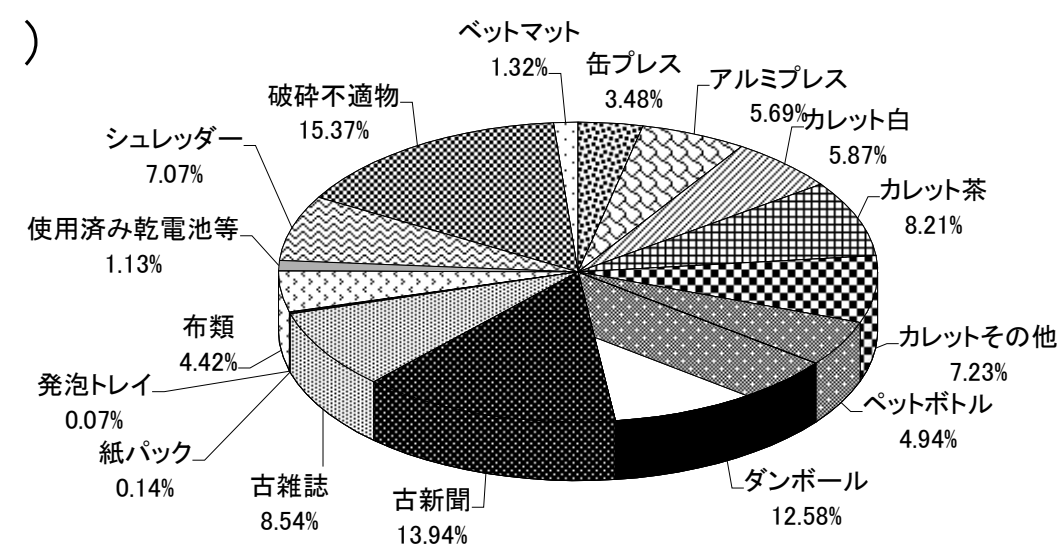


令和7年度 ごみ処理のながれ

《 搬 入 量 》

《 中 間 処 理 》

《最終処分》

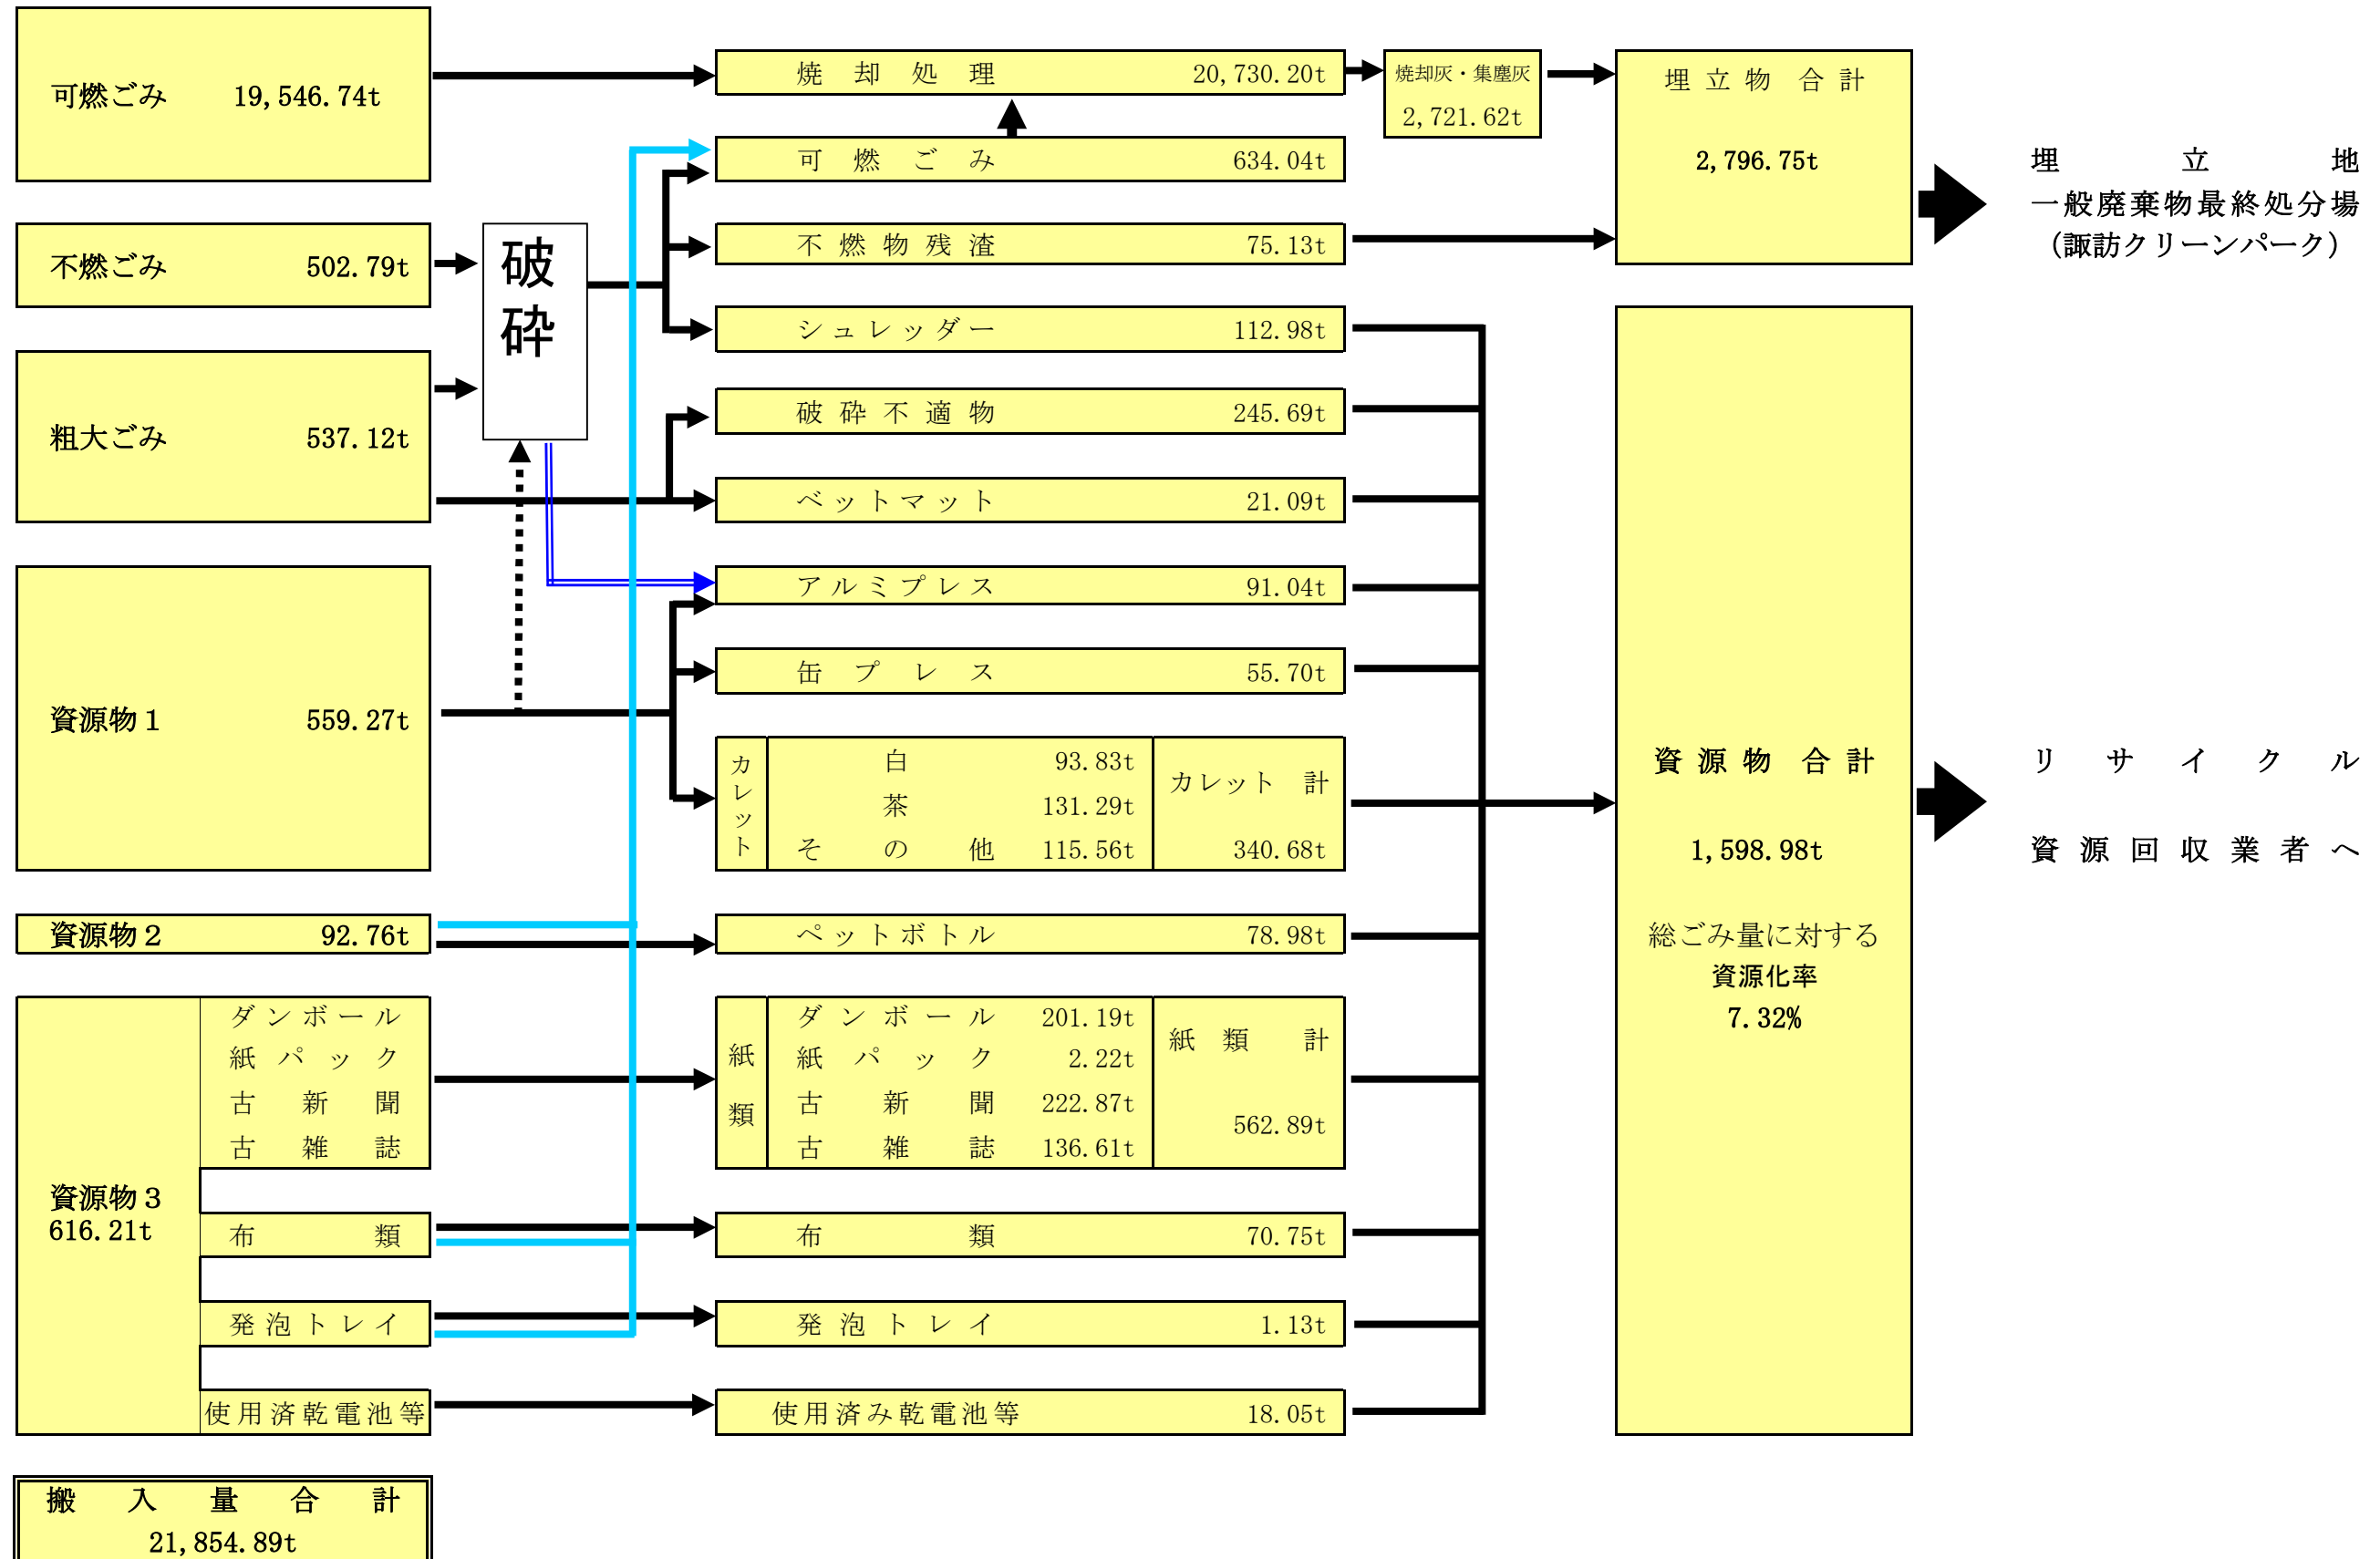

公害防止基準比較表 [国，環境センター基準，測定値]

		単 位	国の基準	環境センター基準	令和 5 年度		令和 6 年度		令和 7 年度	
					R5. 6. 15	R5. 8. 17	R6. 6. 20	R6. 7. 18	R7. 6. 19	R7. 7. 17
					1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
測定対象	ばいじん	m g / m³	150以下	20以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	硫黄酸化物	p p m	3, 200以下	100以下	48	20	37	30	28	32
	窒素酸化物	p p m	250以下	150以下	100	60	86	44	59	51
	塩化水素	m g / m³	700以下	490以下	182	42	46	142	113	75
	排ガス中の ダイオキシン類	ng-TEQ/m³	5以下	1以下	0. 050	0. 100	0. 019	0. 00037	0. 011	0. 088

基準値超過

* p p m = 1 / 1 0 0 万 (1 0 ⁻⁶) = 0 . 0 0 0 0 0 1
1 n g = 1 g の 1 / 1 0 億 (1 0 ⁻⁹) = 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 n g (ナノグラム) は、1 円玉 (約 1 g) の 1 0 億分の 1

〔 土壌環境基準 1 , 0 0 0 p g - T E Q / g
水質環境基準 1 p g - T E Q / ℓ
地下水環境基準 1 p g - T E Q / ℓ

項目別公害検査結果一覧表（煤煙）

令和7年度					1号炉											
計 量 項 目		単 位	基準値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			国	独自	4月30日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	補修 工事中 のため 測定なし	12月25日	補修 工事中 のため 測定なし	2月5日	3月5日
排ガス量	湿 り	m ³ /h	—	—	32,700	30,900	32,100	31,600	33,500	33,200	32,900		29,500		36,400	35,200
	乾 き	m ³ /h	—	—	21,600	20,600	21,400	20,700	22,700	22,200	22,600		22,100		24,300	23,600
排ガス流速（平均値）		m/sec	—	—	12.7	11.9	12.5	12.2	13.0	12.9	12.7		11.6		14.1	13.6
排ガス温度（平均値）		℃	—	—	158	154	159	156	158	158	156		157		157	156
水 分 量（平均値）		%	—	—	34.0	33.3	33.2	34.6	32.3	33.1	31.2		25.2		33.2	32.9
酸 素 濃 度		%	6以上	6以上	12.2	11.2	13.7	10.5	13.7	13.8	14.7		14.6		11.7	11.1
ばいじん	実測濃度	g/m ³	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
	補正濃度	g/m ³	0.15	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
窒素酸化物	実測濃度	ppm	—	—	62	22	59	67	48	37	41		18		99	83
	補正濃度	ppm	250	150	63	20	73	57	59	46	59		25		96	75
塩化水素	実測濃度	mg/m ³	—	—	83	43	113	158	78	137	46		90		55	304
	補正濃度	mg/m ³	700	490	85	39	134	135	96	171	66		127		53	276
硫黄酸化物	濃度平均	ppm	—	100	35	21	28	34	23	28	18		21		19	77
	排出量	m ³ /h	—	—	0.756	0.433	0.599	0.704	0.522	0.622	0.407		0.464		0.462	1.817
	規制K値	m ³ /h	—	—	0.15	0.09	0.12	0.14	0.10	0.12	0.08		0.09		0.09	0.35
鉛 濃 度		mg/m ³	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005		0.0008	<0.0009
カドミウム濃度		mg/m ³	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005

令和7年度				2号炉												
計 量 項 目		単 位	基準値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11月	12月	1月	2月	3 月
			国	独自	4月30日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月25日	1月8日	2月5日	3月5日
排ガス量	湿 り	m ³ /h	—	—	35,500	35,800	33,500	29,700	35,000	35,100	33,700	33,300	33,400	35,600	39,500	35,300
	乾 き	m ³ /h	—	—	23,000	23,400	21,900	18,800	22,700	22,900	21,500	20,600	23,400	25,000	26,100	26,300
排ガス流速（平均値）		m/sec	—	—	13.6	13.7	12.8	11.2	13.3	13.3	12.7	12.4	12.7	13.2	14.7	13.2
排ガス温度（平均値）		℃	—	—	152	152	152	145	149	148	145	140	143	138	140	142
水 分 量（平均値）		%	—	—	35.3	34.7	34.7	36.8	35.2	34.8	36.3	38.2	29.9	29.7	33.8	25.5
酸 素 濃 度		%	6以上	6以上	12.3	11.6	12.4	10.1	12.7	12.4	12.1	11.8	12.4	13.2	12.8	12.9
ばいじん	実測濃度	g/m ³	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	補正濃度	g/m ³	0.15	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
窒素酸化物	実測濃度	ppm	—	—	78	72	99	51	61	49	72	58	56	80	53	48
	補正濃度	ppm	250	150	81	69	104	42	66	51	73	57	59	92	58	53
塩化水素	実測濃度	mg/m ³	—	—	146	121	110	75	118	82	149	85	142	67	101	155
	補正濃度	mg/m ³	700	490	151	116	115	68	128	86	151	83	149	77	111	172
硫黄酸化物	濃度平均	ppm	—	100	30	31	30	32	35	29	25	20	22	19	24	35
	排出量	m ³ /h	—	—	0.690	0.725	0.657	0.602	0.795	0.664	0.538	0.412	0.515	0.475	0.626	0.921
	規制K値	m ³ /h	—	—	0.12	0.14	0.13	0.12	0.15	0.13	0.11	0.08	0.10	0.09	0.12	0.18
鉛 濃 度		mg/m ³	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0008	<0.0005	<0.0005	0.0018	<0.0005	<0.0015	0.0005	0.0011
カドミウム濃度		mg/m ³	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

基準値超過

柏井処分場水質検査結果(地下水)						
計量項目	単位	地下水の水質等 基準値 (国)	濃 度			
			R7.6.19		R7.12.25	
			下流側	上流側	下流側	上流側
pH(水温℃)	—		7.6(16.7)	7.4(18.8)	7.3(15.3)	6.8(18.4)
電気伝導率	ms／m		65	28	33	25
塩素イオン	mg／ℓ		5.5	4.3	3.8	3.1
過マンガン酸カリウム消費量	mg／ℓ		9.0	5.1	12.0	3.3
カドミウム含有量	mg／ℓ	0.003mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン含有量	mg／ℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛含有量	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロム(六価)含有量	mg／ℓ	0.05mg／ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素含有量	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀含有量	mg／ℓ	0.0005mg／ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀含有量	mg／ℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB含有量	mg／ℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg／ℓ	0.02mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg／ℓ	0.002mg／ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	mg／ℓ	0.004mg／ℓ以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.1mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.04mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg／ℓ	1mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg／ℓ	0.006mg／ℓ以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg／ℓ	0.002mg／ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／ℓ	0.006mg／ℓ以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg／ℓ	0.003mg／ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg／ℓ	0.02mg／ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
セレン	mg／ℓ	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウム	mg／ℓ		120	37	120	33
1, 4-ジオキサン	mg／ℓ	0.05mg／ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg／ℓ	0.002mg／ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ダイオキシン類		1pg－TEQ／ℓ	－	0.067	－	0.074

＊「検出されないこと」とは、規定の測定方法により測定した場合において、その結果が測定方法の定量限界を下回ることを言う。

ゆかいふれあいセンターの利用について				
利用人数(人)		利用料金(円)		
		R7	R6	比較
1日券	大人	10,521	10,685	－164
	小・中学生	5,094	5,579	－485
月会員券 利用者	大人	55,579	57,726	－2,147
	小・中学生	9	26	－17
パターゴルフ		74	115	－41
減免 カード	柏 井	1,666	1,938	－272
	身障者	2,237	2,649	－412
見学者		140	153	－13
グラウンド		604	840	－236
イベント		124	211	－87
入館者合計		76,048	79,922	－3,874
月会員登録者		3,829	4,226	－397
自主事業	マシンジム	19,600	21,364	－1,764
	スタジオ	9,787	9,563	224
	プール教室	3,029	4,086	－1,057
	コース型 教室	4,383	4,615	－232
	計	36,799	39,628	－2,829

		R7	R6	比較
1日券	大人	3,816,100	3,953,440	－137,340
	小・中学生	253,540	321,500	－67,960
月会員券	大人	16,909,200	17,463,600	－554,400
	小・中学生	1,250	3,750	－2,500
パターゴルフ		15,860	23,140	－7,280
回数券	2000円	498,000	474,000	24,000
	3000円	1,125,000	1,053,000	72,000
	5000円	4,520,000	4,570,000	－50,000
プログラム		634,720	649,320	－14,600
教室受講料		6,574,150	6,978,950	－404,800
物販		590,850	548,600	42,250
合計		34,938,670	36,039,300	－1,100,630

諏訪クリーンパーク(第2期)埋立量推移

	焼却灰(t)	不燃物(t)	埋立物合計(t)	搬入日数(日)	下水道放流量(m³)	覆土量(m³)
R6	3,554.20	599.20	4,153.40	243	19,103.5	—
R7	2,721.62	75.13	2,796.75	242	13,195.8	—
合 計	6,275.82	674.33	6,950.15	485	32,299.3	—
平 均	3,137.91	337.17	3,475.08	243	16,149.65	—
6,950.15 t	90.30%	9.70%	—	—	—	—

令和7年度 諏訪クリーンパーク(第2期)運営状況

(令和7年4月～令和8年3月)

内訳 月	焼却灰 搬入量 (t)	不燃物残渣 搬入量 (t)	搬入量 合計 (t)	搬入日数 (日)	焼却灰 搬入台数 (台)	不燃物残渣 搬入台数 (台)	搬入台数 合計 (台)	下水道 放流量 (m ³)	備考 (雨量mm)
4月	246.93	3.30	250.23	22	80	1	81	1,126.2	103.0
5月	278.52	6.37	284.89	22	95	3	98	1,261.2	219.4
6月	231.61	3.12	234.73	21	80	1	81	1,437.5	160.4
7月	251.57	8.42	259.99	19	88	3	91	1,986.9	102.0
8月	241.06	4.91	245.97	21	79	2	81	926.1	61.0
9月	218.55	5.01	223.56	18	76	2	78	1,832.6	218.0
10月	266.01	9.57	275.58	22	95	3	98	966.4	65.6
11月	148.44	9.10	157.54	18	52	4	56	691.8	62.2
12月	175.84	0.00	175.84	18	69	0	69	300.8	72.2
1月	218.17	6.66	224.83	21	83	3	86	1,419.9	0.5
2月	252.40	12.79	265.19	20	99	5	104	410.5	39.7
3月	192.52	5.88	198.40	20	67	2	69	835.9	67.3
合計	2,721.62	75.13	2,796.75	242	963	29	992	13,195.8	1,171.3

諏訪クリーンパーク(第1期)水質検査結果一覧表(原水槽)

測定回数:12回/年

計量項目	単位	下水道流入 水質基準値	湖沼水域の 排水基準値	水道水 水質基準値	地下水の水質 基準値(国)	濃 度											
						4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
水素イオン濃度(℃)	pH	5～9(45℃未満)	5.8～8.6	5.8～8.6		7.7(23.1)	8.0(24.6)	7.9(24.8)	8.1(22.8)	7.6(24.4)	7.9(23.0)	7.6(22.5)	7.6(21.7)	7.8(21.1)	7.5(19.5)	-	-
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600mg/l以下	160mg/l以下			<1.0	1.4	2.2	1.8	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	1.8	<1.0	-	-
化学的酸素要求量(COD)	mg/L		160mg/l以下			5.4	4.1	4.5	6.8	3.4	4.9	4.2	4.0	3.5	4.3	-	-
浮遊物質質量(SS)	mg/L	600mg/l以下	200mg/l以下			7	5	2	2	8	6	7	1	2	5	-	-
n-ヘキサン抽出物質(鉱物類)	mg/L	5mg/l以下	5mg/l以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	-	-
n-ヘキサン抽出物質(動植物類)	mg/L	30mg/l以下	30mg/l以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	-	-
窒素含有量	mg/L	240mg/l以下	120mg/l以下			11.0	11.0	11.0	9.3	10.0	10.0	11.0	12.0	12.0	11.0	-	-
燐含有量	mg/L	32mg/l以下	16mg/l以下			0.01	0.04	0.02	0.03	0.01	0.06	0.03	0.02	0.07	0.03	-	-
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	10mg/l以下	10mg/l以下	0.3mg/l以下		<0.01	0.17	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	-	-
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	10mg/l以下	10mg/l以下	0.05mg/l以下		<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.19	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
銅及びその化合物	mg/L	3mg/l以下	3mg/l以下	1mg/l以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
亜鉛及びその化合物	mg/L	2mg/l以下	2mg/l以下	1mg/l以下		0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	-	-
クロム及びその化合物	mg/L	2mg/l以下	2mg/l以下			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	8mg/l以下	8mg/l以下	0.8mg/l以下	0.8mg/l以下	<0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-
フェノール類	mg/L	5mg/l以下	5mg/l以下	0.005mg/l以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	-
大腸菌群数	個/mL		3000個/cm³	検出されないこと		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03mg/l以下	0.03mg/l以下	0.003mg/l以下	0.003mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	-	-
シアン化合物	mg/L	1mg/l以下	1mg/l以下	0.01mg/l以下	検出されないこと	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
有機燐化合物	mg/L	1mg/l以下	1mg/l以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.1mg/l以下	0.1mg/l以下	0.01mg/l以下	0.01mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
六価クロム化合物	mg/L	0.5mg/l以下	0.5mg/l以下	0.05mg/l以下	0.05mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.1mg/l以下	0.1mg/l以下	0.01mg/l以下	0.01mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
水銀及びその他の水銀化合物	mg/L	0.005mg/l以下	0.005mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	検出されないこと		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003mg/l以下	0.003mg/l以下		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	0.1mg/l以下	0.01mg/l以下	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	0.1mg/l以下	0.01mg/l以下	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	3mg/l以下	3mg/l以下	0.3mg/l以下	1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-
カルシウムイオン	mg/L			300mg/l以下		1,000	820	820	880	1,100	1,000	1,100	1,100	1,100	1,000	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L		10mg/l以下	1mg/l以下	1mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	-	-

基準値超過

諏訪クリーンパーク(第2期)水質検査結果一覧表(原水槽)

測定回数:12回/年

計量項目	単位	下水道流入 水質基準値	湖沼水域の 排水基準値	水道水 水質基準値	地下水の水質 基準値(国)	濃 度											
						4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
水素イオン濃度(℃)	pH	5～9(45℃未満)	5.8～8.6	5.8～8.6		11.4(23.0)	11.4(24.4)	11.3(24.8)	11.1(22.7)	7.6(24.4)	7.8(23.2)	8.3(22.3)	7.5(21.5)	8.1(21.0)	11.2(19.3)	11.3(19.6)	10.9(20.0)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	600mg／ℓ以下	160mg／ℓ以下			62.0	75.0	84.0	100.0	23.0	17.0	29.0	37.0	33.0	34.0	51.0	52.0
化学的酸素要求量(COD)	mg／L		160mg／ℓ以下			25.0	21.0	18.0	30.0	18.0	15.0	25.0	15.0	14.0	19.0	18.0	17.0
浮遊物質質量(SS)	mg／L	600mg／ℓ以下	200mg／ℓ以下			9	6	12	22	22	17	25	11	13	7	11	5
n－ヘキサン抽出物質(鉱物類)	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
n－ヘキサン抽出物質(動植物類)	mg／L	30mg／ℓ以下	30mg／ℓ以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
窒素含有量	mg／L	240mg／ℓ以下	120mg／ℓ以下			5.3	10.0	5.3	8.6	3.1	4.2	3.8	5.1	5.0	7.2	7.6	6.8
磷含有量	mg／L	32mg／ℓ以下	16mg／ℓ以下			0.13	0.05	0.14	0.10	0.05	0.04	0.07	0.05	0.06	0.11	0.09	0.09
鉄及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.05	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
クロム及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物	mg／L	8mg／ℓ以下	8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1
フェノール類	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
大腸菌群数	個／mL		3000個/cm³	検出されないこと		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03mg／ℓ以下	0.03mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
シアン化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	検出されないこと	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機磷化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム化合物	mg／L	0.5mg／ℓ以下	0.5mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
砒素及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水銀及びその他の水銀化合物	mg／L	0.005mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと	検出されないこと		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 1－トリクロロエタン	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウムイオン	mg／L			300mg／ℓ以下		560	590	500	620	410	280	340	440	390	780	750	750
ほう素及びその化合物	mg／L		10mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

基準値超過

諏訪クリーンパーク(第1期)水質検査結果一覧表(放流槽)

測定回数:12回/年

計量項目	単位	下水道流入 水質基準値	涸沼水域の 排水基準値	水道水 水質基準値	地下水の水質 基準値(国)	濃 度											
						4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
水素イオン濃度(℃)	pH	5～9(45℃未満)	5.8～8.6	5.8～8.6		8.3(23.0)	7.2(24.9)	7.3(25.0)	7.4(23.0)	7.0(24.6)	6.8(23.5)	6.9(22.4)	6.8(21.9)	7.1(21.3)	7.0(19.2)	-	-
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	600mg／ℓ以下	160mg／ℓ以下			<1.0	2.0	1.3	<1.0	1.4	<1.0	<1.0	1.6	1.5	<1.0	-	-
化学的酸素要求量(COD)	mg／L		160mg／ℓ以下			4.2	3.9	3.6	4.2	2.8	4.0	3.8	3.6	2.6	3.7	-	-
浮遊物質質量(SS)	mg／L	600mg／ℓ以下	200mg／ℓ以下			7	<1	5	3	4	4	5	<1	4	4	-	-
n－ヘキサン抽出物質(鉱物類)	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	-	-
n－ヘキサン抽出物質(動植物類)	mg／L	30mg／ℓ以下	30mg／ℓ以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	-	-
窒素	mg／L	240mg／ℓ以下	120mg／ℓ以下			11.0	4.8	9.3	9.4	8.2	11.0	11.0	11.0	10.0	11.0	-	-
磷	mg／L	32mg／ℓ以下	16mg／ℓ以下			0.06	0.12	0.04	0.01	0.02	0.03	0.07	0.03	0.05	0.08	-	-
鉄及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下		0.03	0.03	0.04	<0.01	0.02	<0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	-	-
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	-	-
銅及びその化合物	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
亜鉛及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
クロム及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
ふっ素及びその化合物	mg／L	8mg／ℓ以下	8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-
フェノール類	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	-
大腸菌群数	個／mL		3000個/cm³	検出されないこと		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03mg／ℓ以下	0.03mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	-	-
シアン化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	検出されないこと	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
有機磷化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-
鉛及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
六価クロム化合物	mg／L	0.5mg／ℓ以下	0.5mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
砒素及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-
水銀及びその他の水銀化合物	mg／L	0.005mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-
アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと	検出されないこと		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
トリクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-
1, 1, 1－トリクロロエタン	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-
カルシウムイオン	mg／L			300mg／ℓ以下		45	99	100	200	67	120	200	190	170	160	-	-
ほう素及びその化合物	mg／L		10mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-

基準値超過

諏訪クリーンパーク(第2期)水質検査結果一覧表(放流槽)

測定回数:12回/年

計量項目	単位	下水道流入 水質基準値	涸沼水域の 排水基準値	水道水 水質基準値	地下水の水質 基準値(国)	濃 度											
						4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
水素イオン濃度(℃)	pH	5～9(45℃未満)	5.8～8.6	5.8～8.6		7.1(22.8)	7.1(24.8)	8.8(24.9)	7.0(22.9)	7.9(24.5)	8.1(23.4)	7.8(22.3)	8.0(21.8)	7.8(20.9)	7.1(19.2)	6.6(19.6)	7.3(20.3)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	600mg／ℓ以下	160mg／ℓ以下			9.8	5.2	16.0	3.6	13.0	15.0	12.0	32.0	28.0	29.0	26.0	32.0
化学的酸素要求量(COD)	mg／L		160mg／ℓ以下			8.0	4.7	9.0	9.2	12.0	9.1	11.0	8.8	11.0	10.0	9.0	9.1
浮遊物質質量(SS)	mg／L	600mg／ℓ以下	200mg／ℓ以下			4	3	7	11	8	4	14	3	3	3	<1	4
n－ヘキサン抽出物質(鉱物類)	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
n－ヘキサン抽出物質(動植物類)	mg／L	30mg／ℓ以下	30mg／ℓ以下			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
窒素	mg／L	240mg／ℓ以下	120mg／ℓ以下			3.7	3.5	4.6	3.8	2.8	4.5	3.1	4.3	4.4	4.8	5.8	5.0
磷	mg／L	32mg／ℓ以下	16mg／ℓ以下			0.08	0.05	0.10	0.01	0.04	0.80	0.05	0.03	0.04	0.13	<0.01	0.02
鉄及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下		0.11	0.04	0.06	0.16	0.10	<0.01	0.90	0.07	0.04	0.04	0.02	0.03
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg／L	10mg／ℓ以下	10mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下		0.05	0.04	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.05	0.02
銅及びその化合物	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下		<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
クロム及びその化合物	mg／L	2mg／ℓ以下	2mg／ℓ以下			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素及びその化合物	mg／L	8mg／ℓ以下	8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	0.8mg／ℓ以下	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フェノール類	mg／L	5mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
大腸菌群数	個／mL		3000個/cm³	検出されないこと		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03mg／ℓ以下	0.03mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
シアン化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	検出されないこと	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機磷化合物	mg／L	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム化合物	mg／L	0.5mg／ℓ以下	0.5mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
砒素及びその化合物	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水銀及びその他の水銀化合物	mg／L	0.005mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	0.0005mg／ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと	検出されないこと		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003mg／ℓ以下	0.003mg／ℓ以下		検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 1－トリクロロエタン	mg／L	3mg／ℓ以下	3mg／ℓ以下	0.3mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウムイオン	mg／L			300mg／ℓ以下		230	190	2	310	6	7	13	19	15	33	440	420
ほう素及びその化合物	mg／L		10mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

基準値超過

諏訪クリーンパーク水質検査結果(松葉沢池)

測定回数:6回/年

計量項目	単位	下水道流入 水質基準値	涸沼水域の 排水基準値	濃 度											
				令和6年度						令和7年度					
				R6.4.25	R6.6.20	R6.8.22	R6.10.10	R6.12.19	R7.2.20	R7.4.30	R7.6.19	R7.8.21	R7.10.16	R7.12.18	R8.2.24
pH(水温℃)	—	5～9(45℃未満)	5.8～8.6	7.4(20.2)	7.9(26.7)	7.5(28.6)	7.5(20.4)	8.1(5.6)	7.9(6.4)	7.8(20.2)	8.0(29.0)	7.5(32.0)	7.3(19.4)	7.6(17.6)	7.6(11.7)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600mg/L以下	160mg/L以下	2.9	2.2	<1	2.1	2.3	2.2	2.6	2.1	1.0	1.5	2.5	3.0
化学的酸素要求量(COD)	mg/L		160mg/L以下	3.9	3.4	3	4.4	2.1	2.4	5.2	1.2	3.3	2.5	1.9	3.1
浮遊物質(量)(SS)	mg/L	600mg/L以下	200mg/L以下	9	3.7	1.9	3.6	1.2	2.5	6.2	3.2	12	2.2	1.3	2.1
窒素含有量	mg/L	240mg/L以下	120mg/L以下	1.0	0.8	0.8	0.7	1.4	1.1	1.0	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1
磷含有量	mg/L	32mg/L以下	16mg/L以下	0.06	0.04	0.02	0.03	0.06	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	0.02
大腸菌群数	個/mL		3000個/mL	100	32	52	360	<30	<30	0	0	0	0	0	0
銅含有量	mg/L	3mg/L以下	3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛含有量	mg/L	2mg/L以下	2mg/L以下	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
鉛含有量	mg/L	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
クロム含有量	mg/L	2mg/L以下	2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム化合物	mg/L	0.5mg/L以下	0.5mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
カドミウム含有量	mg/L	0.1mg/L以下	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアン化合物	mg/L	1mg/L以下	1mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ふっ素	mg/L	8mg/L以下	8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.1	0.22	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
砒素	mg/L	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
マンガン(溶解性)含有量	mg/L	10mg/L以下	10mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.11	<0.01	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01
鉄(溶解性)含有量	mg/L	10mg/L以下	10mg/L以下	0.07	0.07	0.12	0.12	0.08	0.17	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08
有機磷含有量	mg/L	1mg/L以下	1mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
総水銀含有量	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	0.003mg/L以下	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

基準値超過 *「不検出」とは、規定の測定方法により測定した場合において、その結果が測定方法の定量限界を下回ることを言う。

諏訪クリーンパーク水質検査結果(周辺地下水)

測定回数:6回/年

計量項目	単位	地下水の水質基準値(国)	濃度											
			令和6年度						令和7年度					
			R6.4.25	R6.6.20	R6.8.22	R6.10.10	R6.12.19	R7.2.20	R7.4.30	R7.6.19	R7.8.21	R7.10.16	R7.12.18	R8.2.24
pH(水温℃)	—		7.3(19.8)	7.7(20.1)	7.5(20.7)	7.5(19.7)	8.1(16.8)	8.0(16.8)	7.7(19.4)	7.9(19.9)	7.7(21.7)	7.5(19.1)	7.8(18.1)	7.5(16.4)
電気伝導率	ms/m		600	220	190	210	150	150	150	180	170	190	160	160
塩素イオン	mg/L		1700	590	510	580	390	350	430	540	490	540	420	420
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L		17	8.7	7.8	5.3	4.7	4.7	5.8	5.0	5.4	4.3	4.2	9.0
カドミウム	mg/L	0.003mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	mg/L	0.01mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
セレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウム	mg/L		390	190	130	140	110	110	110	120	130	130	110	140
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

基準値超過

*「不検出」とは、規定の測定方法により測定した場合において、その結果が測定方法の定量限界を下回ることを言う。

諏訪クリーンパーク水質検査結果一覧表(近隣地下水)

測定回数:2回/年

計量項目	単位	地下水の水質 基準地(国)	濃度													
			令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
			R1.7.18	R1.10.17	R2.7.15	R3.1.29	R3.5.20	R3.12.16	R4.5.19	R4.11.17	R5.5.18	R5.11.16	R6.5.16	R6.11.21	R7.5.22	R7.11.20
pH(水温℃)	—		8.2(21.3)	7.7(17.1)	7.8(21.6)	7.9(7.5)	7.7(17.3)	7.3(6.9)	7.5(16.2)	6.6(12.8)	7.1(22)	7.3(19.1)	7.0(15.9)	7.8(13.3)	7.7(21.9)	7.8(10.0)
電気伝導率	ms/m		280	190	73	220	140	72	93	22	37	45	78	150	18	19
塩素イオン	mg/L		210	130	54	140	100	42	52	22	15	35	36	93	11	16
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L		300.0	77.0	68.0	64.0	57.0	14.0	44.0	30.0	14.0	22.0	33.0	17.0	19.0	5.7
カドミウム	mg/L	0.003mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	mg/L	検出されないこと	<0.01	<0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	mg/L	0.01mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
セレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウム	mg/L		44	42	27	24	39	26	34	11	46	53	26	35	31	18
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

基準値超過 *「不検出」とは、規定の測定方法により測定した場合において、その結果が測定方法の定量限界を下回ることを言う。